

M1 0.5 H=6.00

2019 年 10 月

maz6

## 目 次


設計概説 .....	1
§ 1 設計条件 .....	5
§ 2 一般形状寸法図 .....	6
§ 3 計算結果 .....	7
§ 4 設計荷重 .....	23
§ 5 安定計算 .....	39
§ 6 ブロック各段の部材断面設計 .....	54

## 設計概説

本擁壁は、もたれ式擁壁に準じた構造の擁壁として、以下の方法で設計を行った。基本的な考えは『道路土工 擁壁工指針』に準拠した。

### (1) 設計断面

- 1) 擁壁形式      もたれ式ハーフプレキャスト擁壁
- 2) 基礎形式      直接基礎
- 3) 擁壁寸法      擁壁高さ  $H = 6.000$  (m)  
                     底版幅  $B = 1.500$  (m)  
                     勾配  $1 : 0.500$

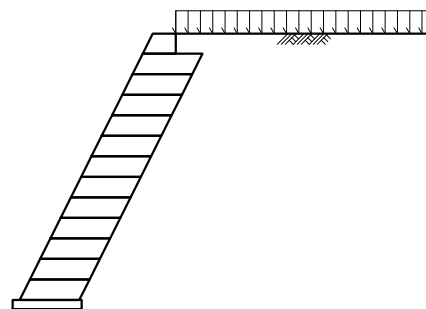

[ 設 計 方 針 ・ 方 法 ]

[ 計 算 結 果 ]

### (2) 荷重の組合せ

以下の組合せについて設計を行った。


常 時              自重 (+ 載荷重) + 土圧 (+ 水の影響)

### (3) 設計荷重

設計は、以下の荷重を考慮して行った。

#### 1) 自 重

製品本体、基礎コンクリート、天端コンクリートおよび、製品上の土砂を自重として考慮した。

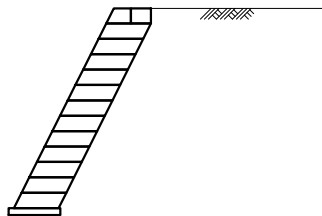


躯体 :  $W_c = 173.32$  (kN)  
裏込土 :  $W_s = 4.83$  (kN)

## 2) 土 圧

計算は、試行くさび法により行った。また、土圧は下図のように三角形分布するものとして計算を行った。

内部摩擦角：  $\phi = 30.00(^{\circ})$   
 単位体積重量：  $\gamma_s = 19.00 (\text{kN/m}^3)$

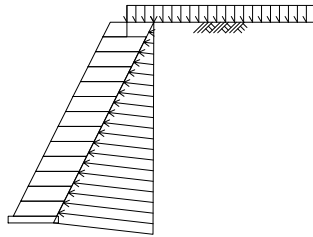


土圧 :  $P_a = 55.96 (\text{kN})$

## 3) 水の影響

水の影響として、浮力を考慮した。浮力は、水位を 0.000m から 5.400m まで 0.100m ピッチで変化させて安定計算を行い、各検討項目に最も不利に作用する水位の算出を行った。

土の水中単位体積重量：  $\gamma_s' = 10.00 (\text{kN/m}^3)$   
 水の単位体積重量：  $\gamma_w = 9.80 (\text{kN/m}^3)$

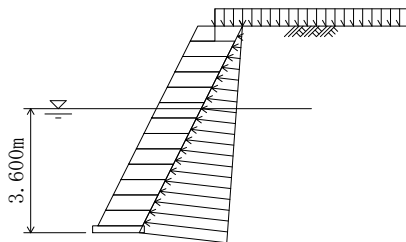


土圧 :  $P_a = 47.84 (\text{kN})$

浮力 :  $U = 46.22 (\text{kN})$

## 4) 載 荷 重

擁壁上の載荷重は最も不利な状態を想定し、載荷する場合と、しない場合の2通りのケースを検討した。

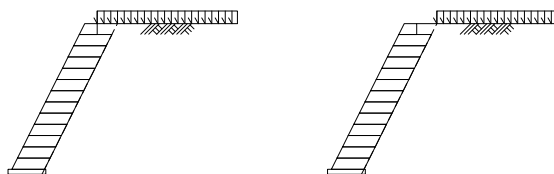

自動車荷重  
 $q = 10.00 (\text{kN/m}^2)$

## (4) ブロック各段における安定計算

ブロック各段の安定に対して、以下の検討を行った。

### 1) 滑 動

ブロック最下段(1段目)において滑動安全率による検討を行った。

<1段目の結果>

$F_s = 1.66 \geq 1.50$

製品間の摩擦係数：0.600

## 2) 転 倒

ブロック最下段(1段目)において合力の作用位置による検討  
を行った。 <1段目の結果>

$$d = 1.463 > 0.650$$

## (5) 擁壁全体の安定計算

擁壁全体の安定に対して、以下の検討を行った。

### 1) 滑 動

滑動安全率による検討を行った。

$$F_s = 1.60 \geq 1.50$$

摩擦係数 : 0.600


### 2) 転 倒

基礎底板位置での合力の作用位置による検討を行った。

$$d = 1.517 > 0.750$$

(単位 : m)

※ ここで、安定条件として合力の作用位置の許容範囲は、下図の通り合力の作用位置が山側に位置している場合は、条件を満足しているものとした。




### 3) 支 持 力

支持力の検討は、擁壁底面に作用する最大地盤反力度において照査を行った。

$$q = 156.69 \leq 300$$

(単位 : kN/m<sup>2</sup>)

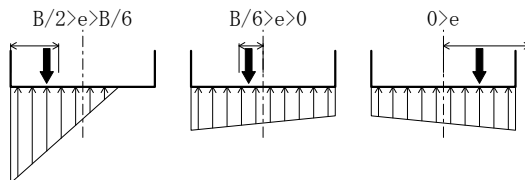

## (6) 壁体の断面計算

ブロック各段における検討を行った。

### 1) 壁体の断面計算結果

ブロック各段において、曲げ応力度及び、せん断応力度の  
検討を行った。 <3段目の結果>

$$\sigma_c = 0.18 \leq 4.50$$

$$\sigma_t = 0.00 \leq 0.23$$

$$\tau = 0.05 \leq 0.33$$

<2段目の結果>

$$\sigma_c = 0.19 \leq 4.50$$


$$\tau = 0.05 \leq 0.33$$

(単位 : N/mm<sup>2</sup>)

危険水位の算出

浮力を考慮する水位を変化させて安定計算を行い、各検討項目に最も不利となる水位の算出を行った。

水 位 (m)	鉛直荷重 $\Sigma V$ (kN)		水平荷重 $\Sigma H$ (kN)	モーメント $\Sigma M$ (kN・m)		滑 動 安全率 $F_s$	合力位置 d (m)	地盤反力度 q (kN/m <sup>2</sup> )
	載荷重有	載荷重無		載荷重有	載荷重無			
5.400	110.52	104.70	37.44	182.90	160.55	1.68	1.533	93.00
3.800	129.84	124.02	46.60	223.24	200.89	1.60	1.620	108.58
3.700	131.06	125.24	47.07	225.45	203.10	1.60	1.622	109.59
1 3.600	132.28	126.46	47.53	227.63	205.28	1.60*	1.623	110.60
3.500	133.49	127.67	47.97	229.74	207.39	1.60	1.624	111.62
3.400	134.73	128.91	48.40	231.90	209.55	1.60	1.626	112.65
0.100	176.10	170.28	55.58	281.88	259.53	1.84	1.524	148.94
0.000	177.57	171.75	55.59	282.96	260.61	1.85	1.517	150.28
無 視	177.57	171.75	55.59	282.96	260.61	1.85	1.517*	150.28*

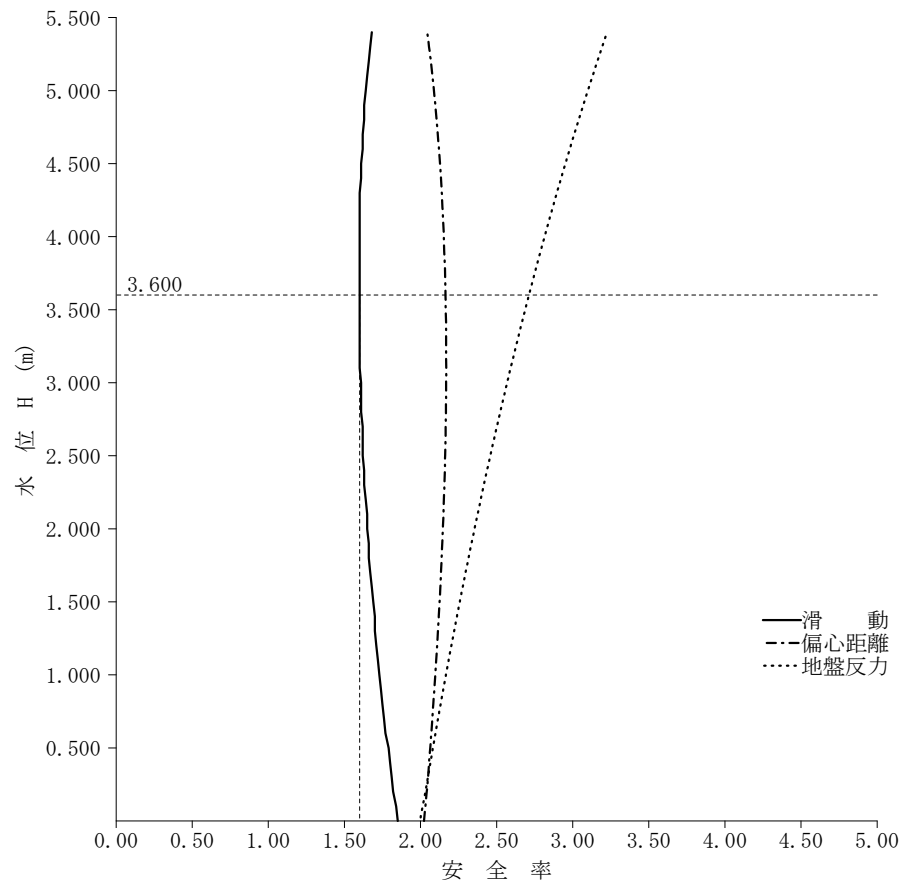

## §1 設計条件

### 1.1 設計条件

- |            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| (1) 擁壁形式   | もたれ式ハーフプレキャスト擁壁                    |
| (2) 基礎形式   | 直接基礎                               |
| (3) 擁壁高さ   | $H = 6.000 \text{ (m)}$            |
| (4) 土 圧    | 試行くさび法による土圧                        |
| (5) 地表面載荷重 | $q = 10.0 \text{ (kN/m}^2\text{)}$ |
| (6) 水 位    | $hw = 3.600 \text{ (m)}$           |

### (7) 単位体積重量

コンクリート	$\gamma_c = 23.00 \text{ (kN/m}^3\text{)}$
水	$\gamma_w = 9.80 \text{ (kN/m}^3\text{)}$

### 1.2 土質条件

#### (1) 擁壁背面の裏込め土

せん断抵抗角	$\phi = 30.00 \text{ (}^\circ\text{)}$
単位体積重量	$\gamma_s = 19.00 \text{ (kN/m}^3\text{)}$
〃 (水中重量)	$\gamma_s' = 10.00 \text{ (kN/m}^3\text{)}$

#### (2) 支持地盤の定数

擁壁底面と基礎地盤の間の摩擦係数	$\mu = 0.600$
〃 の粘着力	$C = 0.0 \text{ (kN/m}^2\text{)}$
許容支持力度	$qa = 300 \text{ (kN/m}^2\text{)}$

### 1.3 安定条件

- |              |         |                                     |
|--------------|---------|-------------------------------------|
| (1) 滑動に対する検討 | 滑動安全率   | $F_s \geq 1.50$                     |
| (2) 転倒に対する検討 | 合力の作用位置 | $d > 1/2 B$                         |
| (3) 支持に対する検討 | 最大地盤反力度 | $q \leq qa \text{ (kN/m}^2\text{)}$ |

### 1.4 材料強度及び許容応力度

#### (1) コンクリート


設計基準強度	$\sigma_{ck} = 18 \text{ (N/mm}^2\text{)}$
許容圧縮応力度	$\sigma_{ca} = 4.50 \text{ (N/mm}^2\text{)}$
許容曲げ引張応力度	$\sigma_{ta} = 0.23 \text{ (N/mm}^2\text{)}$
許容せん断応力度	$\tau_a = 0.33 \text{ (N/mm}^2\text{)}$

### 1.5 参考文献



- 一、道路土工 擁壁工指針（平成24年度版） (社)日本道路協会

## § 2 一般形状寸法図

### 2.1 一般図

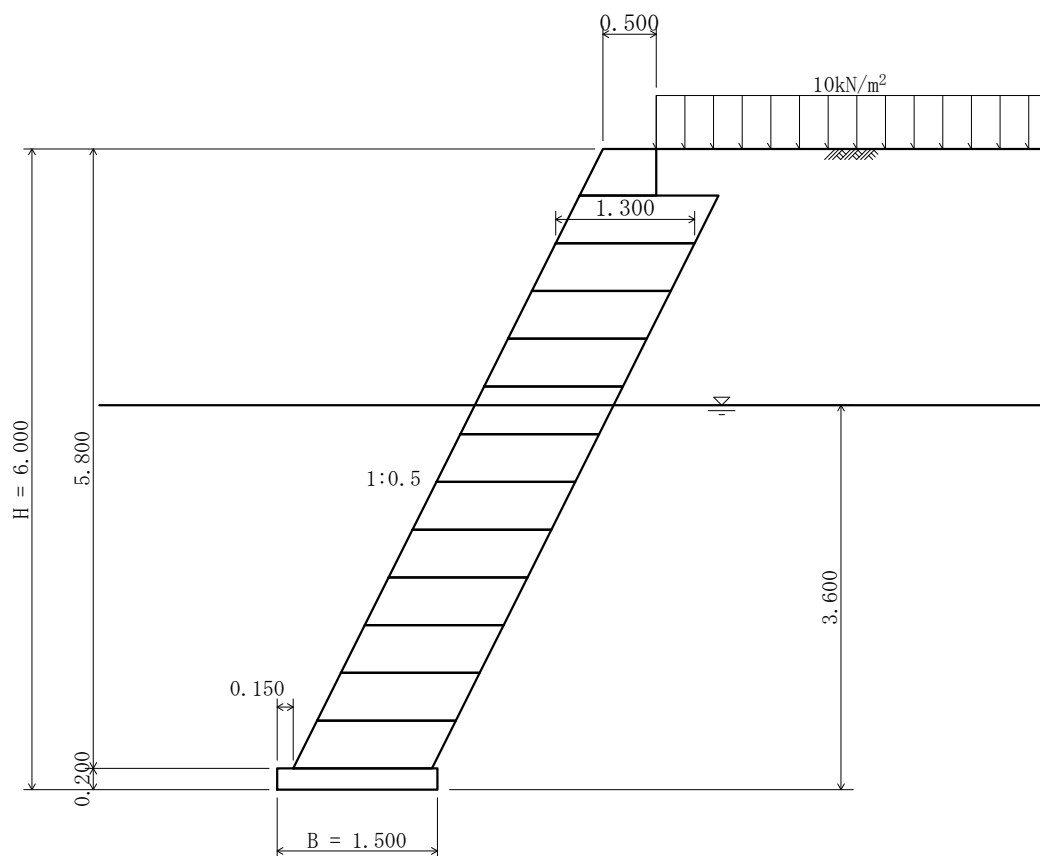

### 2.2 詳細図

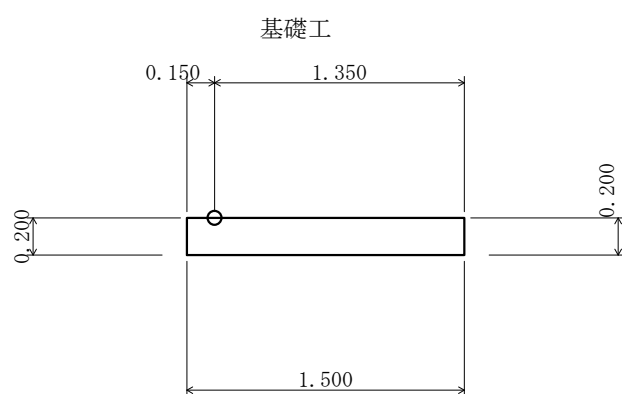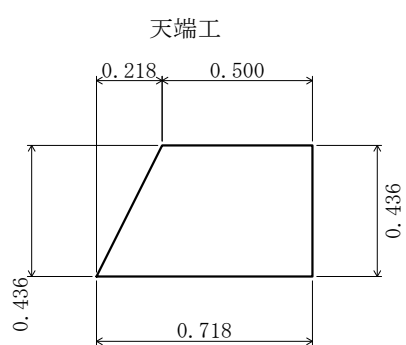

### §3 計算結果

#### 3.1 安定計算結果

安定計算は、滑動・転倒・支持の安定に対して検討を行った。


##### 3.1.1 水位無視〔載荷重あり〕

##### (1) ブロック各段の安定計算結果

	鉛直荷重 (kN)	水平荷重 (kN)	滑 動 1.50	合力位置 (m) 1/2 B	判定
1段目	171.07	52.07	1.97	1.539 ( 0.650)	O. K.


##### (2) 全体の安定計算結果

鉛直荷重 $\Sigma V$ (kN)	水平荷重 $\Sigma H$ (kN)	合力位置 d (m)	滑 動 安全率 $F_s$	地盤反力度 $q_1$ $q_2$ (kN/m <sup>2</sup> )	判定
177.57	55.59	1.594	1.92	70.72 150.28	O. K.
許 容 値		0.750	1.50	300	

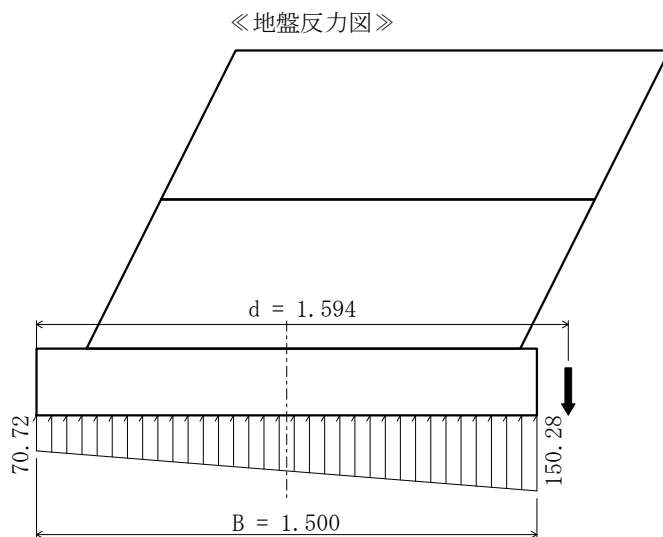

主働土圧状態が生起しない場合

鉛直荷重 $\Sigma V$ (kN)	水平荷重 $\Sigma H$ (kN)	地盤反力度		判定
		$q_1$ (kN/m <sup>2</sup> )	$q_2$ (kN/m <sup>2</sup> )	
183.97	0.00	55.05	156.69	0. K.
許 容 値		300		

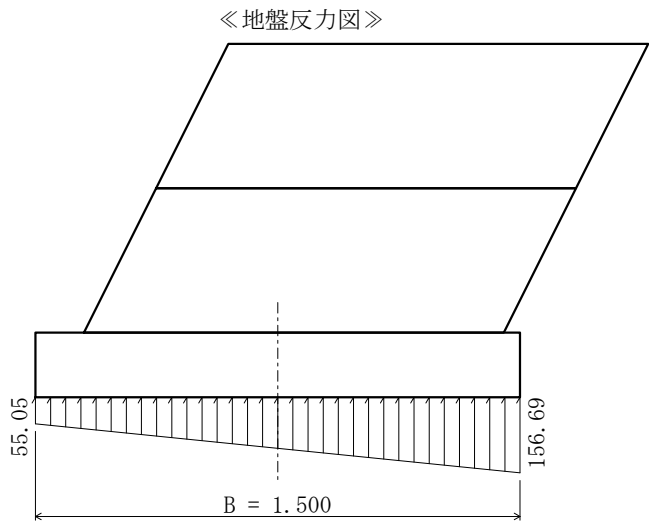


3.1.2 水位無視〔载荷重なし〕

(1) ブロック各段の安定計算結果

	鉛直荷重 (kN)	水平荷重 (kN)	滑 動 1.50	合力位置 (m) 1/2 B	判定
1段目	165.25	52.07	1.90	1.463 ( 0.650 )	O. K.


(2) 全体の安定計算結果

鉛直荷重 $\Sigma V$ (kN)	水平荷重 $\Sigma H$ (kN)	合力位置 d (m)	滑 動 安全率 $F_s$	地盤反力度 $q_1$ $q_2$ (kN/m <sup>2</sup> )	判定
171.75	55.59	1.517	1.85	68.90      146.41	O. K.
許 容 値		0.750	1.50	300	

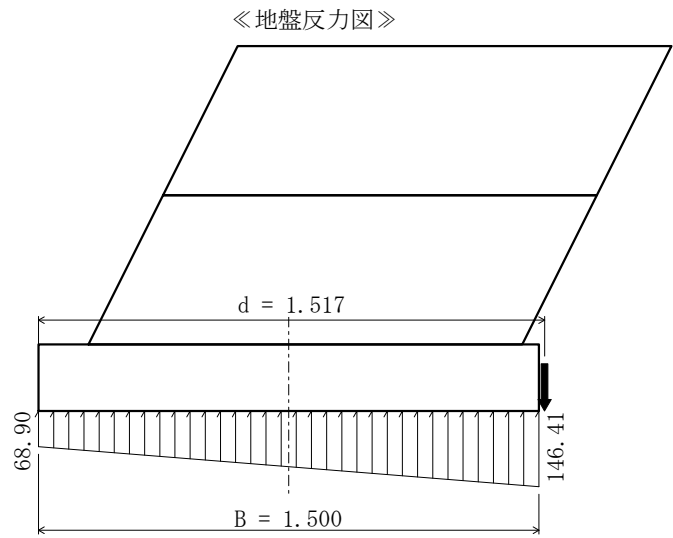

主働土圧状態が生起しない場合

鉛直荷重 $\Sigma V$ (kN)	水平荷重 $\Sigma H$ (kN)	地盤反力度 $q_1$ $q_2$ (kN/m <sup>2</sup> )	判定
178.15	0.00	53.64      152.68	O. K.
許 容 値		300	

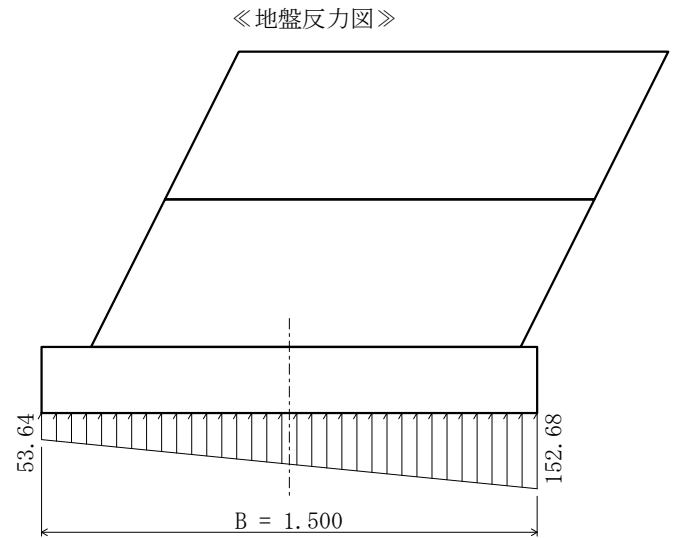


3.1.3 水位 3.600m [載荷重あり]

(1) ブロック各段の安定計算結果

	鉛直荷重 (kN)	水平荷重 (kN)	滑 動 1.50	合力位置 (m) 1/2 B	判定
1段目	128.67	44.45	1.74	1.671 ( 0.650 )	O. K.


(2) 全体の安定計算結果

鉛直荷重 $\Sigma V$ (kN)	水平荷重 $\Sigma H$ (kN)	合力位置 d (m)	滑 動 安全率 $F_s$	地盤反力度 $q_1$ $q_2$ (kN/m <sup>2</sup> )	判定
132.28	47.53	1.721	1.67	52.05    110.60	O. K.
許 容 値		0.750	1.50	300	

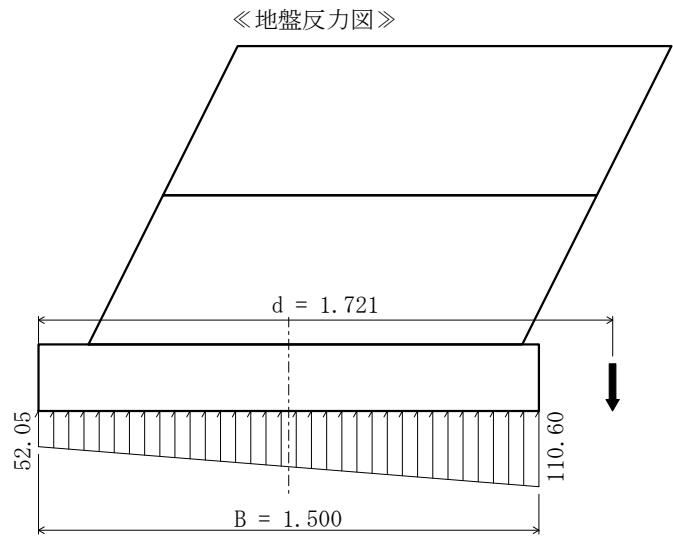

主働土圧状態が生起しない場合

鉛直荷重 $\Sigma V$ (kN)	水平荷重 $\Sigma H$ (kN)	地盤反力度 $q_1$ $q_2$ (kN/m <sup>2</sup> )	判定
137.75	0.00	40.20    114.42	O. K.
許 容 値		300	

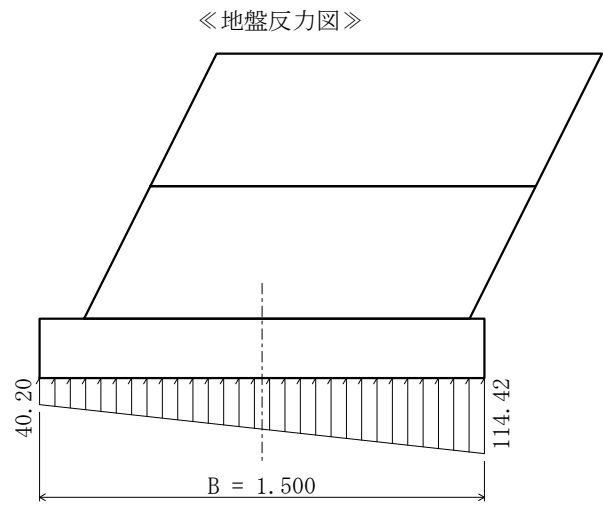


3.1.4 水位 3.600m [載荷重なし]

(1) ブロック各段の安定計算結果

	鉛直荷重 (kN)	水平荷重 (kN)	滑 動 1.50	合力位置 (m) 1/2 B	判定
1段目	122.85	44.45	1.66	1.575 ( 0.650)	O. K.


(2) 全体の安定計算結果

鉛直荷重 $\Sigma V$ (kN)	水平荷重 $\Sigma H$ (kN)	合力位置 d (m)	滑 動 安全率 $F_s$	地盤反力度 $q_1$ $q_2$ (kN/m <sup>2</sup> )	判定
126.46	47.53	1.623	1.60	50.22      106.72	O. K.
許 容 値		0.750	1.50	300	

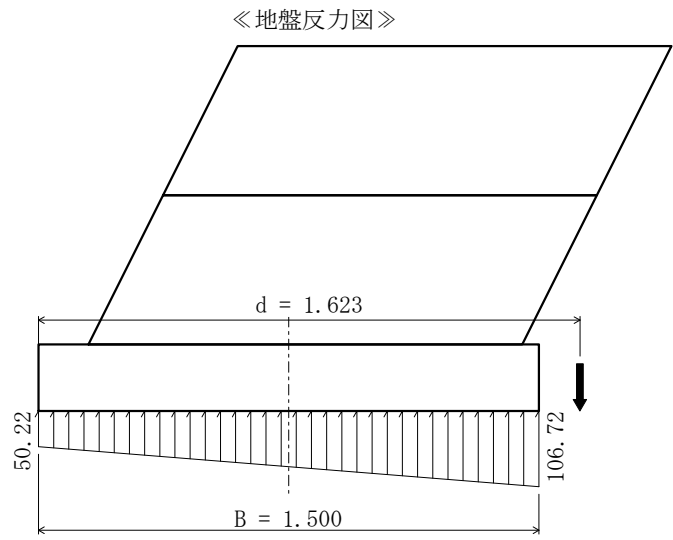

主働土圧状態が生起しない場合

鉛直荷重 $\Sigma V$ (kN)	水平荷重 $\Sigma H$ (kN)	地盤反力度 $q_1$ $q_2$ (kN/m <sup>2</sup> )	判定
131.93	0.00	38.79      110.40	O. K.
許 容 値		300	

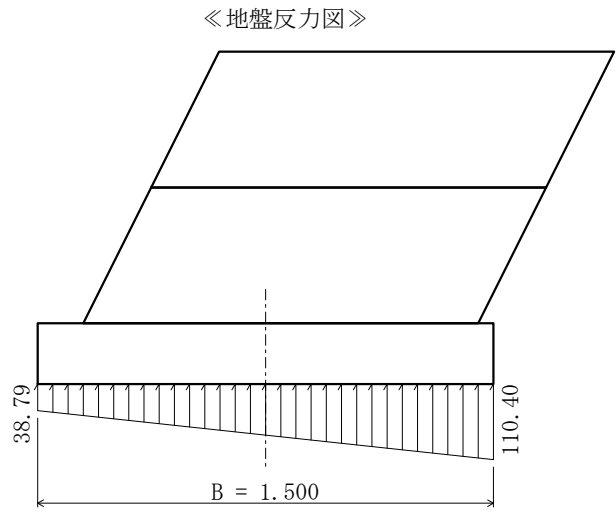

### 3.2 断面計算結果

#### 3.2.1 ブロック各段の断面計算

##### (1) 水位無視

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし	
12段目	部 材 断 面	b (mm)	1000		
		h (mm)	1300		
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-4.03 \times 10^6$	$-1.05 \times 10^6$	
		軸 力 N (N)	$27.42 \times 10^3$	$21.93 \times 10^3$	
		せん断力 S (N)	$6.31 \times 10^3$	$5.65 \times 10^3$	
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )		$\sigma_c$	0.04	0.02
			$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )		$\sigma_t$	———	———
			$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )		$\tau$	0.00	0.00
			$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし	
11段目	部 材 断 面	b (mm)	1000		
		h (mm)	1300		
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-5.64 \times 10^6$	$-2.09 \times 10^6$	
		軸 力 N (N)	$38.35 \times 10^3$	$33.16 \times 10^3$	
		せん断力 S (N)	$12.34 \times 10^3$	$11.09 \times 10^3$	
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )		$\sigma_c$	0.05	0.03
			$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )		$\sigma_t$	———	———
			$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )		$\tau$	0.01	0.01
			$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
10段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-7.18 \times 10^6$	$-3.35 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$49.53 \times 10^3$	$44.60 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$18.36 \times 10^3$	$16.60 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.06	0.05
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.01	0.01
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
9段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-8.72 \times 10^6$	$-4.83 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$60.96 \times 10^3$	$56.22 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$24.37 \times 10^3$	$22.19 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.08	0.06
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.02	0.02
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
8段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-10.31 \times 10^6$	$-6.53 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$72.62 \times 10^3$	$68.05 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$30.38 \times 10^3$	$27.87 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.09	0.08
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.02	0.02
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
7段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-12.00 \times 10^6$	$-8.49 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$84.51 \times 10^3$	$80.08 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$36.38 \times 10^3$	$33.60 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.11	0.09
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.03	0.03
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
6段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-13.82 \times 10^6$	$-10.71 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$96.65 \times 10^3$	$92.31 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$42.38 \times 10^3$	$39.42 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.12	0.11
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.03	0.03
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
5段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-15.92 \times 10^6$	$-13.20 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$109.03 \times 10^3$	$104.73 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$48.39 \times 10^3$	$45.33 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.14	0.13
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.04	0.03
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
4段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-18.25 \times 10^6$	$-15.96 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$121.64 \times 10^3$	$117.36 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$54.40 \times 10^3$	$51.32 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.16	0.15
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.04	0.04
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
3段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-20.67 \times 10^6$	$-18.72 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$134.25 \times 10^3$	$129.97 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$60.87 \times 10^3$	$57.79 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.18	0.17
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.05	0.04
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
2段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-22.75 \times 10^6$	$-21.23 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$146.79 \times 10^3$	$142.51 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$67.97 \times 10^3$	$64.89 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.19	0.18
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.05	0.05
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

(2) 水位 3.600m

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
12段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-4.50 \times 10^6$	$-1.54 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$27.76 \times 10^3$	$22.28 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$5.48 \times 10^3$	$4.81 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.04	0.02
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.00	0.00
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
11段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-6.98 \times 10^6$	$-3.42 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$39.02 \times 10^3$	$33.82 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$10.69 \times 10^3$	$9.44 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.05	0.04
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.01	0.01
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
10段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-9.79 \times 10^6$	$-5.92 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$50.48 \times 10^3$	$45.54 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$15.90 \times 10^3$	$14.14 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.07	0.06
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.01	0.01
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
9段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-13.05 \times 10^6$	$-9.13 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$62.16 \times 10^3$	$57.44 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$21.10 \times 10^3$	$18.91 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.09	0.08
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.02	0.01
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
8段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-16.45 \times 10^6$	$-12.68 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$70.59 \times 10^3$	$66.03 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$26.27 \times 10^3$	$23.74 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.11	0.10
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.02	0.02
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
7段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-19.25 \times 10^6$	$-15.75 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$77.00 \times 10^3$	$72.57 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$31.44 \times 10^3$	$28.65 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.13	0.11
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	0.01	———
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.02	0.02
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
6段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-21.24 \times 10^6$	$-18.16 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$83.61 \times 10^3$	$79.28 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$36.58 \times 10^3$	$33.61 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.14	0.13
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	0.01	———
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.03	0.03
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
5段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-22.70 \times 10^6$	$-19.99 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$90.44 \times 10^3$	$86.16 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$41.72 \times 10^3$	$38.64 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.15	0.14
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	0.01	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.03	0.03
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
4段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-23.49 \times 10^6$	$-21.25 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$97.46 \times 10^3$	$93.19 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$46.86 \times 10^3$	$43.76 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.16	0.15
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	0.01	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.04	0.03
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
3段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-23.51 \times 10^6$	$-21.65 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$104.50 \times 10^3$	$100.23 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$52.39 \times 10^3$	$49.29 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.16	0.15
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.04	0.04
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
2段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-22.41 \times 10^6$	$-21.01 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$111.47 \times 10^3$	$107.20 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$58.45 \times 10^3$	$55.35 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.17	0.16
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.04	0.04
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

## §4 設計荷重

擁壁に作用する荷重は、以下の荷重を考える。

- ・ 自重
- ・ 載荷重
- ・ 土圧
- ・ 水の影響（浮力）


### 4.1 荷重の組合せ

以下の組合せについて設計を行う。


常 時                      自重（＋載荷重）＋土圧（＋水の影響）

#### 4.1.1 荷重の組合せ一覧


1) 水位無視[載荷重あり]




2) 水位無視[載荷重なし]



3) 水位3.600m[載荷重あり]




4) 水位3.600m[載荷重なし]



## 4.2 荷重の計算

擁壁に作用する荷重と、つま先を原点0とする作用位置の計算を行う。  
荷重の計算は、擁壁の延長 1.000 m あたりで行う。

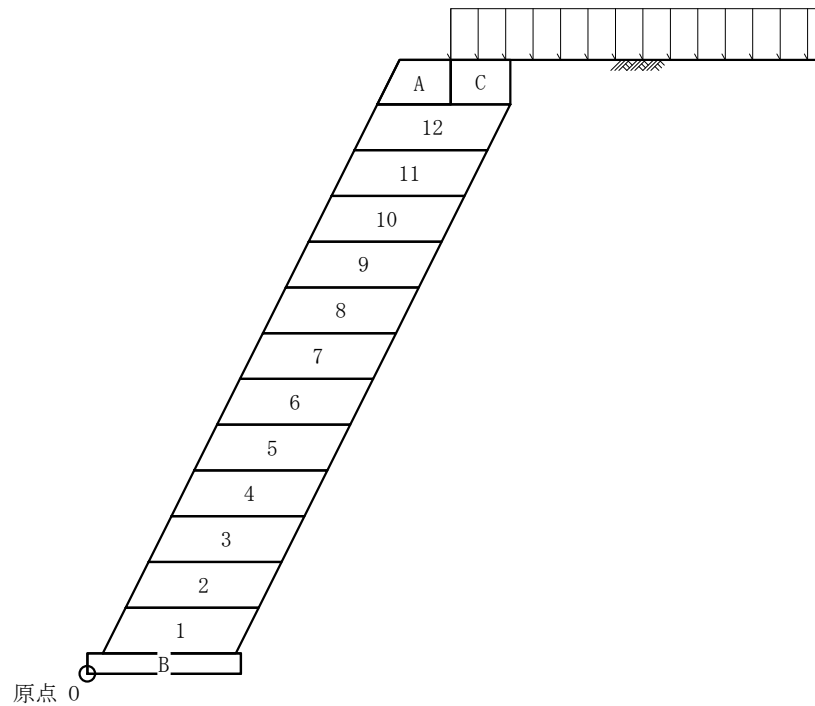

### 4.2.1 自重

#### 1) ブロック (12段目 ~ 1段目)

勾配	1 : 0.500
高さ	0.447 (m)
控え長	1.300 (m)

体積

$$V_o = 1.300 \times 0.447 \times 1.000 = 0.581 \text{ (m}^3\text{)}$$

作用位置

$$x = \frac{0.447}{2} \times 0.500 + \frac{1.300}{2} = 0.762 \text{ (m)}$$

$$y = \frac{0.447}{2} = 0.224 \text{ (m)}$$

2) 天端コンクリート(A)

記 号	幅 (m)	高さ (m)	面積 A (m <sup>2</sup> )	重 心 位 置		断面一次モーメント	
				x (m)	y (m)	A・x (m <sup>3</sup> )	A・y (m <sup>3</sup> )
	0.718	0.436	0.313	0.583	0.665	0.1825	0.2081
a	-1/2	0.218	-0.048	0.297	0.738	-0.0143	-0.0354
合 計			0.265			0.1682	0.1727


体積

$$V_o = \Sigma A \cdot L = 0.265 \times 1.000 = 0.265 \text{ (m}^3\text{)}$$

作用位置

$$x = \frac{\Sigma A \cdot x}{\Sigma A} = \frac{0.1682}{0.265} = 0.635 \text{ (m)}$$

$$y = \frac{\Sigma A \cdot y}{\Sigma A} = \frac{0.1727}{0.265} = 0.652 \text{ (m)}$$

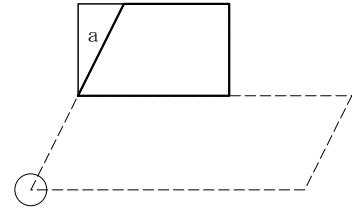

3) 基礎コンクリート(B)


体積

$$V_o = b \cdot h \cdot L = 1.500 \times 0.200 \times 1.000 = 0.300 \text{ (m}^3\text{)}$$

作用位置

$$x = \frac{b}{2} = \frac{1.500}{2} = 0.750 \text{ (m)}$$

$$y = \frac{h}{2} = \frac{0.200}{2} = 0.100 \text{ (m)}$$



4) 自重の集計


各段毎に自重の集計を行う。

		体 積	単位重量	鉛直荷重	重心位置	
		$V_o$ (m <sup>3</sup> )	$\gamma$ (kN/m <sup>3</sup> )	$V$ (kN)	$x_g$ (m)	$y_g$ (m)
12段目	天端コンクリート	0.265	23.00	6.10	0.635	0.652
	ブロック	0.581	23.00	13.36	0.762	0.224
	合 計 $\Sigma$			19.46	0.722	0.358
11段目～ 1段目	ブロック	0.581	23.00	13.36	0.762	0.224
基礎部	基礎コンクリート	0.300	23.00	6.90	0.750	0.100

# 5) 荷重の作用位置

以下に各段における基準点( $x_N$ ,  $y_N$ )を示す。

	番号 N	基準点	
		$x_N$ (m)	$y_N$ (m)
12段目	13	2.609	5.117
11段目	12	2.385	4.670
10段目	11	2.162	4.223
9段目	10	1.938	3.776
8段目	9	1.715	3.329
7段目	8	1.491	2.882
6段目	7	1.268	2.435
5段目	6	1.044	1.988
4段目	5	0.821	1.541
3段目	4	0.597	1.094
2段目	3	0.374	0.647
1段目	2	0.150	0.200
基礎部	1	0.000	0.000

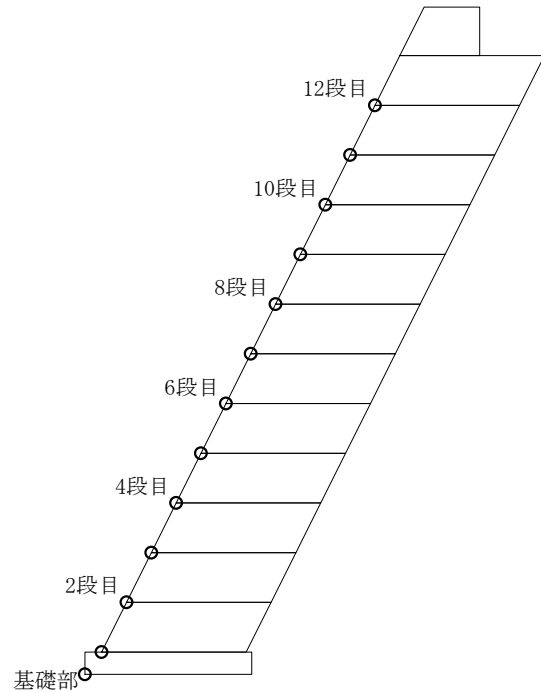

「荷重の総括」で用いる荷重の作用位置は、算出した重心位置( $x_g$ ,  $y_g$ )と、上の基準点( $x_N$ ,  $y_N$ )を用いて、次式により算出する。

$$x = x_g + (x_k - x_m)$$

$$y = y_g + (y_k - y_m)$$

ここに、

( $x_k$ ,  $y_k$ ) : 荷重が属する段の基準点座標 (N=k)

( $x_m$ ,  $y_m$ ) : 荷重を集計する段の原点座標 (N=m)

基礎部の荷重集計(m=1)で用いる、1段目の自重(k=2)の作用位置は

$$x = 0.762 + (0.150 - 0.000) = 0.912 \text{ (m)}$$

$$y = 0.224 + (0.200 - 0.000) = 0.424 \text{ (m) となる。}$$

# 6) 12段目上の土砂(C)

体積

$$V_o = b \cdot h \cdot L = 0.582 \times 0.436 \times 1.000 = 0.254 \text{ (m}^3\text{)}$$


荷重

$$V = V_o \cdot \gamma = 0.254 \times 19.00 = 4.83 \text{ (kN)}$$

作用位置

$$x = x_o + \frac{b}{2} = 0.942 + \frac{0.582}{2} = 1.233 \text{ (m)}$$

$$y = y_o + \frac{h}{2} = 0.447 + \frac{0.436}{2} = 0.665 \text{ (m)}$$




4.2.2 載荷重

地表面載荷重のうち擁壁上に載荷するものを鉛直荷重として考慮する。

(1) 活荷重(常時)

		荷重		作用幅		鉛直荷重	作用位置		
		q		l	L		V	X	Y
		(kN/m <sup>2</sup> )		(m)	(m)	(kN)	(m)	(m)	
1段目	自動車荷重	10.0	×	0.582	×	1.000	5.82	3.691	5.800
基礎部								3.841	6.000



#### 4.2.3 土圧

土圧の計算は、試行くさび法により行う。また、土圧は三角形分布するものとする。

主働土圧合力

$$P_a = \frac{W \cdot \sin(\omega - \phi)}{\cos(\omega - \phi - \delta - \alpha)}$$

主働土圧係数

任意位置の土圧強度を求めるため、算出した土圧力（Pa）が高さ（h）に三角形分布するものとして、主働土圧係数を逆算する。

$$K_a = \frac{2 \cdot P_a}{\gamma_s \cdot h^2}$$

任意位置に作用する土圧強度および土圧合力

$$p_{ai} = K_a \cdot \gamma_s \cdot h_i$$
$$P_a = \frac{(p_{a1} + p_{a2}) \cdot (h_2 - h_1)}{2}$$

鉛直荷重・水平荷重

$$V = P_a \cdot \sin(\delta + \alpha) \cdot L$$
$$H = P_a \cdot \cos(\delta + \alpha) \cdot L$$


ここに、

- $P_a$  : 主働土圧合力 (kN/m)
- $W$  : 土くさびの重量 (kN/m)
- $\omega$  : すべり角 (°)
- $\phi$  : 裏込め土のせん断抵抗角  $\phi = 30.00$  (°)
- $\delta$  : 壁面摩擦角  $\delta = 20.00$  (°)
- $\alpha$  : 土圧作用面と鉛直面のなす角  $\alpha = -26.57$  (°)
- $K_a$  : 主働土圧係数
- $\gamma_s$  : 裏込め土の単位体積重量  $\gamma_s = 19.00$  (kN/m<sup>3</sup>)
- $h$  : 土圧の作用高さ (m)
- $p_{ai}$  : 各高さにおける土圧強度 (kN/m<sup>2</sup>)
- $h_i$  : 土圧強度算出位置からの地表面までの高さ (m)
- $h_1, h_2$  : 上, 下部位置 (m)
- $p_{a1}, p_{a2}$  : 上, 下部位置の土圧強度 (kN/m<sup>2</sup>)
- $V, H$  : 鉛直荷重, 水平荷重 (kN)
- $L$  : 擁壁の奥行き (計算幅)  $L = 1.000$  (m)

(1) 水位無視

1) 擁壁全体

$$\begin{aligned}
 h &= 6.000 \text{ (m)} \\
 \alpha &= -26.57 \text{ (}^\circ\text{)} \\
 W &= 198.21 \text{ (kN/m)} \quad [\text{載荷重: } 29.58] \\
 \omega &= 45.20 \text{ (}^\circ\text{)} \\
 \delta &= 20.00 \text{ (}^\circ\text{)} \\
 \phi &= 30.00 \text{ (}^\circ\text{)}
 \end{aligned}$$

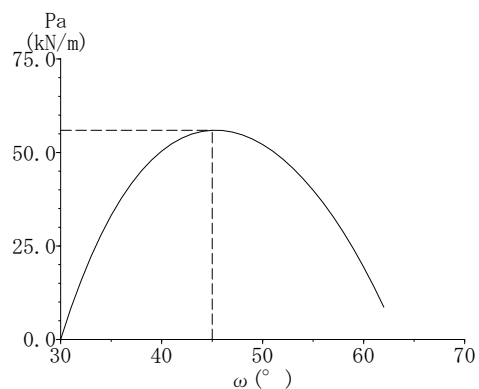


最大主働土圧合力

$$\begin{aligned}
 P_a &= \frac{198.21 \times \sin(45.20 - 30.00)}{\cos(45.20 - 30.00 - 20.00 + 26.57)} \\
 &= 55.96 \text{ (kN/m)}
 \end{aligned}$$

主働土圧係数

$$\begin{aligned}
 K_a &= \frac{2 \times 55.96}{19.00 \times 6.000^2} \\
 &= 0.164
 \end{aligned}$$

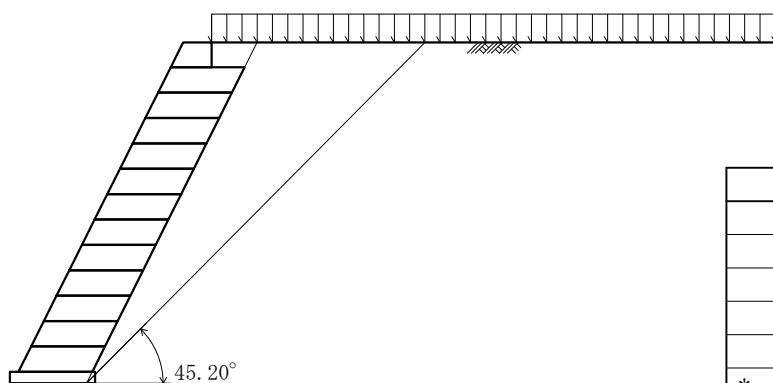

$\omega$	$P_a$	$W$
50.00	52.130	136.32
49.00	53.578	148.45
48.00	54.691	160.96
47.00	55.462	173.87
46.00	55.879	187.20
* 45.20	55.960	198.21
45.00	55.940	201.00
44.00	55.630	215.29
43.00	54.935	230.10
42.00	53.839	245.47
41.00	52.330	261.46

2) 各高さにおける土圧強度と土圧合力

	高さ $h_1, h_2$ (m)	土圧係数 $K_a$	土圧強度 $pa_1, pa_2$ (kN/m <sup>2</sup> )	作用高さ $h_2 - h_1$ (m)	土圧合力 $P_a$ (kN/m)
1段目	0.000 5.800	0.164	0.000 18.073	5.800	52.41
基礎部	0.000 6.000			6.000	55.96


3) 各ブロックに作用する土圧の鉛直荷重・水平荷重

	土圧合力 Pa (kN/m)	摩擦角 $\delta$ (°)	傾斜角 $\alpha$ (°)	荷 重		作用位置	
				鉛直 V (kN)	水平 H (kN)	x (m)	y (m)
1段目	52.41	20.00	-26.57	-6.00	52.07	2.267	1.933
基礎部	55.96	20.00	-26.57	-6.40	55.59	2.350	2.000

(2) 水位 3.600m

1) 擁壁全体

$$\begin{aligned}
 h &= 6.000 \text{ (m)} \\
 \alpha &= -26.57 \text{ (°)} \\
 W &= 167.07 \text{ (kN/m)} \quad [\text{載荷重: } 29.17] \\
 \omega &= 45.40 \text{ (°)} \\
 \delta &= 20.00 \text{ (°)} \\
 \phi &= 30.00 \text{ (°)}
 \end{aligned}$$

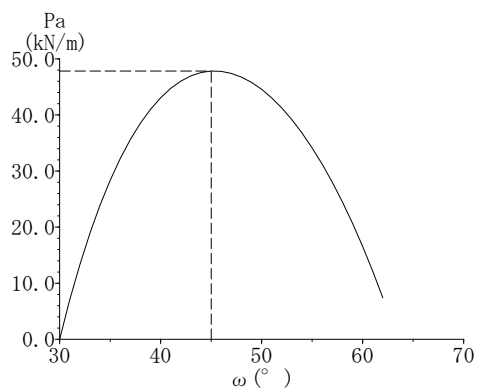


最大主働土圧合力

$$\begin{aligned}
 Pa &= \frac{167.07 \times \sin(45.40 - 30.00)}{\cos(45.40 - 30.00 - 20.00 + 26.57)} \\
 &= 47.84 \text{ (kN/m)}
 \end{aligned}$$

主働土圧係数

$$\begin{aligned}
 Ka &= \frac{2 \times 47.84}{19.00 \times 6.000^2} \\
 &= 0.140
 \end{aligned}$$

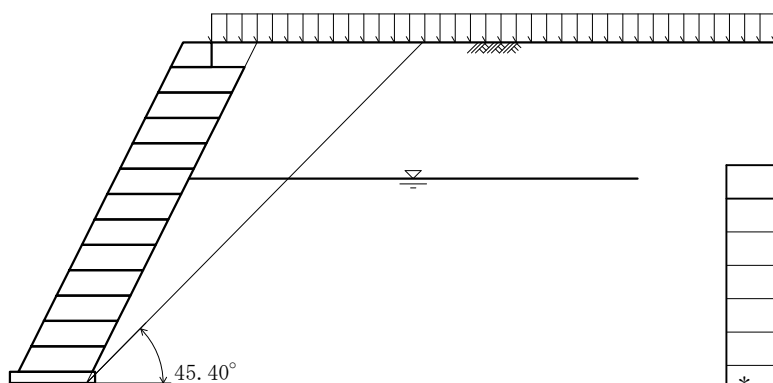

$\omega$	Pa	W
50.00	44.569	116.55
49.00	45.804	126.91
48.00	46.754	137.60
47.00	47.414	148.64
46.00	47.772	160.04
* 45.40	47.841	167.07
45.00	47.825	171.84
44.00	47.560	184.06
43.00	46.965	196.72
42.00	46.027	209.85
41.00	44.739	223.53

2) 各高さにおける土圧強度と土圧合力


	高さ $h_1, h_2$ (m)	土圧係数 $K_a$	土圧強度 $pa_1, pa_2$ (kN/m <sup>2</sup> )	作用高さ $h_2 - h_1$ (m)	土圧合力 $P_a$ (kN/m)
1段目	0.000 5.800	0.140	0.000 15.428	5.800	44.74
基礎部	0.000 6.000			6.000	47.84

3) 各ブロックに作用する土圧の鉛直荷重・水平荷重

	土圧合力 $P_a$ (kN/m)	摩擦角 $\delta$ (°)	傾斜角 $\alpha$ (°)	荷 重		作用位置	
				鉛直 $V$ (kN)	水平 $H$ (kN)	$x$ (m)	$y$ (m)
1段目	44.74	20.00	-26.57	-5.12	44.45	2.267	1.933
基礎部	47.84	20.00	-26.57	-5.47	47.53	2.350	2.000

4.2.4 浮力

	体積 $S$ (m <sup>3</sup> )	単位重量 $\gamma$ (kN/m <sup>3</sup> )	鉛直荷重 $V$ (kN)	重心位置	
				$x_g$ (m)	$y_g$ (m)
8段目	0.352 ×	9.80	-3.45	0.718	0.136
1段目～7段目	0.581 ×	9.80	-5.69	0.762	0.224
基礎部	0.300 ×	9.80	-2.94	0.750	0.100




※ 荷重の作用位置は「設計荷重 - 荷重の計算 - 自重 - 荷重の作用位置」を参照。

#### 4.3 荷重の総括

##### 4.3.1 荷重の集計方法

ブロック各段前面下端を原点に荷重を集計する。

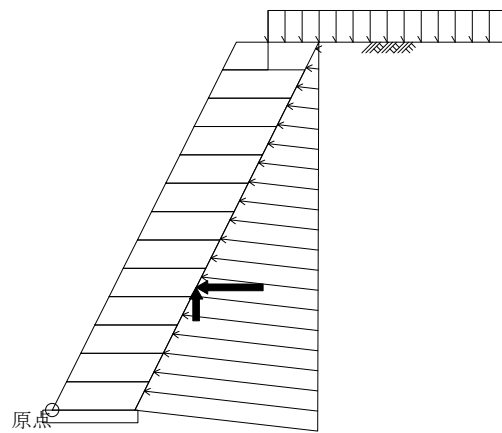

#### 4.3.2 荷重の集計

算出された荷重を各荷重ケース毎、また、各段毎に集計する。

##### (1) 水位無視〔載荷重あり〕

			荷 重		作用位置		モーメント		
			鉛直 V (kN)	水平 H (kN)	x (m)	y (m)	抵抗 V・x (kN・m)	転倒 H・y (kN・m)	
1段目	自重	12段目	19.46		3.181	5.275	61.90		
		11段目	13.36		2.997	4.694	40.04		
		10段目	13.36		2.774	4.247	37.06		
		9段目	13.36		2.550	3.800	34.07		
		8段目	13.36		2.327	3.353	31.09		
		7段目	13.36		2.103	2.906	28.10		
		6段目	13.36		1.880	2.459	25.12		
		5段目	13.36		1.656	2.012	22.12		
		4段目	13.36		1.433	1.565	19.14		
		3段目	13.36		1.209	1.118	16.15		
		2段目	13.36		0.986	0.671	13.17		
		1段目	13.36		0.762	0.224	10.18		
		製品上の土砂	4.83		3.691	5.582	17.83		
		載荷重	5.82		3.691	5.800	21.48		
		土圧	-6.00	52.07	2.267	1.933	-13.60	100.65	
合 計 Σ			171.07	52.07			363.85	100.65	
基礎部	自重	12段目	19.46		3.331	5.475	64.82		
		11段目	13.36		3.147	4.894	42.04		
		10段目	13.36		2.924	4.447	39.06		
		9段目	13.36		2.700	4.000	36.07		
		8段目	13.36		2.477	3.553	33.09		
		7段目	13.36		2.253	3.106	30.10		
		6段目	13.36		2.030	2.659	27.12		
		5段目	13.36		1.806	2.212	24.13		
		4段目	13.36		1.583	1.765	21.15		
		3段目	13.36		1.359	1.318	18.16		
		2段目	13.36		1.136	0.871	15.18		
		1段目	13.36		0.912	0.424	12.18		
		基礎部	6.90		0.750	0.100	5.18		
		製品上の土砂	4.83		3.841	5.782	18.55		
		載荷重	5.82		3.841	6.000	22.35		
		土圧	-6.40	55.59	2.350	2.000	-15.04	111.18	
合 計 Σ			177.57	55.59			394.14	111.18	
自重のみの合計 Σ			183.97	0.00			409.18	0.00	

## (2) 水位無視 [载荷重なし]

			荷 重		作用位置		モーメント		
			鉛直 V (kN)	水平 H (kN)	x (m)	y (m)	抵抗 V・x (kN・m)	転倒 H・y (kN・m)	
1段目	自重	12段目	19.46		3.181	5.275	61.90		
		11段目	13.36		2.997	4.694	40.04		
		10段目	13.36		2.774	4.247	37.06		
		9段目	13.36		2.550	3.800	34.07		
		8段目	13.36		2.327	3.353	31.09		
		7段目	13.36		2.103	2.906	28.10		
		6段目	13.36		1.880	2.459	25.12		
		5段目	13.36		1.656	2.012	22.12		
		4段目	13.36		1.433	1.565	19.14		
		3段目	13.36		1.209	1.118	16.15		
		2段目	13.36		0.986	0.671	13.17		
		1段目	13.36		0.762	0.224	10.18		
		製品上の土砂	4.83		3.691	5.582	17.83		
		土圧	-6.00	52.07	2.267	1.933	-13.60	100.65	
合 計 Σ			165.25	52.07			342.37	100.65	
基礎部	自重	12段目	19.46		3.331	5.475	64.82		
		11段目	13.36		3.147	4.894	42.04		
		10段目	13.36		2.924	4.447	39.06		
		9段目	13.36		2.700	4.000	36.07		
		8段目	13.36		2.477	3.553	33.09		
		7段目	13.36		2.253	3.106	30.10		
		6段目	13.36		2.030	2.659	27.12		
		5段目	13.36		1.806	2.212	24.13		
		4段目	13.36		1.583	1.765	21.15		
		3段目	13.36		1.359	1.318	18.16		
		2段目	13.36		1.136	0.871	15.18		
		1段目	13.36		0.912	0.424	12.18		
		基礎部	6.90		0.750	0.100	5.18		
		製品上の土砂	4.83		3.841	5.782	18.55		
		土圧	-6.40	55.59	2.350	2.000	-15.04	111.18	
合 計 Σ			171.75	55.59			371.79	111.18	
自重のみの合計 Σ			178.15	0.00			386.83	0.00	

(3) 水位 3.600m [載荷重あり]

			荷 重		作用位置		モーメント	
			鉛直 V (kN)	水平 H (kN)	x (m)	y (m)	抵抗 V・x (kN・m)	転倒 H・y (kN・m)
1段目	自重	12段目	19.46		3.181	5.275	61.90	
		11段目	13.36		2.997	4.694	40.04	
		10段目	13.36		2.774	4.247	37.06	
		9段目	13.36		2.550	3.800	34.07	
		8段目	13.36		2.327	3.353	31.09	
		7段目	13.36		2.103	2.906	28.10	
		6段目	13.36		1.880	2.459	25.12	
		5段目	13.36		1.656	2.012	22.12	
		4段目	13.36		1.433	1.565	19.14	
		3段目	13.36		1.209	1.118	16.15	
		2段目	13.36		0.986	0.671	13.17	
		1段目	13.36		0.762	0.224	10.18	
	製品上の土砂		4.83		3.691	5.582	17.83	
	載荷重		5.82		3.691	5.800	21.48	
	土圧		-5.12	44.45	2.267	1.933	-11.61	85.92
	浮力	8段目	-3.45		2.283	3.265	-7.88	
		7段目	-5.69		2.103	2.906	-11.97	
		6段目	-5.69		1.880	2.459	-10.70	
		5段目	-5.69		1.656	2.012	-9.42	
		4段目	-5.69		1.433	1.565	-8.15	
		3段目	-5.69		1.209	1.118	-6.88	
		2段目	-5.69		0.986	0.671	-5.61	
		1段目	-5.69		0.762	0.224	-4.34	
合 計 Σ			128.67	44.45			300.89	85.92

			荷 重		作用位置		モーメント		
			鉛直 V (kN)	水平 H (kN)	x (m)	y (m)	抵抗 V・x (kN・m)	転倒 H・y (kN・m)	
基礎部	自重	12段目	19.46		3.331	5.475	64.82		
		11段目	13.36		3.147	4.894	42.04		
		10段目	13.36		2.924	4.447	39.06		
		9段目	13.36		2.700	4.000	36.07		
		8段目	13.36		2.477	3.553	33.09		
		7段目	13.36		2.253	3.106	30.10		
		6段目	13.36		2.030	2.659	27.12		
		5段目	13.36		1.806	2.212	24.13		
		4段目	13.36		1.583	1.765	21.15		
		3段目	13.36		1.359	1.318	18.16		
		2段目	13.36		1.136	0.871	15.18		
		1段目	13.36		0.912	0.424	12.18		
		基礎部	6.90		0.750	0.100	5.18		
	製品上の土砂		4.83		3.841	5.782	18.55		
	載荷重		5.82		3.841	6.000	22.35		
	土圧		-5.47	47.53	2.350	2.000	-12.85	95.06	
	浮力	8段目	-3.45		2.433	3.465	-8.39		
		7段目	-5.69		2.253	3.106	-12.82		
		6段目	-5.69		2.030	2.659	-11.55		
		5段目	-5.69		1.806	2.212	-10.28		
		4段目	-5.69		1.583	1.765	-9.01		
		3段目	-5.69		1.359	1.318	-7.73		
		2段目	-5.69		1.136	0.871	-6.46		
		1段目	-5.69		0.912	0.424	-5.19		
		基礎部	-2.94		0.750	0.100	-2.21		
合 計 Σ			132.28	47.53			322.69	95.06	
自重のみの合計 Σ			137.75	0.00			335.54	0.00	

(4) 水位 3.600m [載荷重なし]

			荷 重		作用位置		モーメント	
			鉛直 V (kN)	水平 H (kN)	x (m)	y (m)	抵抗 $V \cdot x$ (kN・m)	転倒 $H \cdot y$ (kN・m)
1段目	自重	12段目	19.46		3.181	5.275	61.90	
		11段目	13.36		2.997	4.694	40.04	
		10段目	13.36		2.774	4.247	37.06	
		9段目	13.36		2.550	3.800	34.07	
		8段目	13.36		2.327	3.353	31.09	
		7段目	13.36		2.103	2.906	28.10	
		6段目	13.36		1.880	2.459	25.12	
		5段目	13.36		1.656	2.012	22.12	
		4段目	13.36		1.433	1.565	19.14	
		3段目	13.36		1.209	1.118	16.15	
		2段目	13.36		0.986	0.671	13.17	
		1段目	13.36		0.762	0.224	10.18	
	製品上の土砂		4.83		3.691	5.582	17.83	
	土圧		-5.12	44.45	2.267	1.933	-11.61	85.92
	浮力	8段目	-3.45		2.283	3.265	-7.88	
		7段目	-5.69		2.103	2.906	-11.97	
		6段目	-5.69		1.880	2.459	-10.70	
		5段目	-5.69		1.656	2.012	-9.42	
		4段目	-5.69		1.433	1.565	-8.15	
		3段目	-5.69		1.209	1.118	-6.88	
		2段目	-5.69		0.986	0.671	-5.61	
		1段目	-5.69		0.762	0.224	-4.34	
合 計 $\Sigma$			122.85	44.45			279.41	85.92

			荷 重		作用位置		モーメント		
			鉛直 V (kN)	水平 H (kN)	x (m)	y (m)	抵抗 V・x (kN・m)	転倒 H・y (kN・m)	
基礎部	自重	12段目	19.46		3.331	5.475	64.82		
		11段目	13.36		3.147	4.894	42.04		
		10段目	13.36		2.924	4.447	39.06		
		9段目	13.36		2.700	4.000	36.07		
		8段目	13.36		2.477	3.553	33.09		
		7段目	13.36		2.253	3.106	30.10		
		6段目	13.36		2.030	2.659	27.12		
		5段目	13.36		1.806	2.212	24.13		
		4段目	13.36		1.583	1.765	21.15		
		3段目	13.36		1.359	1.318	18.16		
		2段目	13.36		1.136	0.871	15.18		
		1段目	13.36		0.912	0.424	12.18		
		基礎部	6.90		0.750	0.100	5.18		
	製品上の土砂		4.83		3.841	5.782	18.55		
	土圧		-5.47	47.53	2.350	2.000	-12.85	95.06	
	浮力	8段目	-3.45		2.433	3.465	-8.39		
		7段目	-5.69		2.253	3.106	-12.82		
		6段目	-5.69		2.030	2.659	-11.55		
		5段目	-5.69		1.806	2.212	-10.28		
		4段目	-5.69		1.583	1.765	-9.01		
		3段目	-5.69		1.359	1.318	-7.73		
		2段目	-5.69		1.136	0.871	-6.46		
		1段目	-5.69		0.912	0.424	-5.19		
		基礎部	-2.94		0.750	0.100	-2.21		
合 計 Σ			126.46	47.53			300.34	95.06	
自重のみの合計 Σ			131.93	0.00			313.19	0.00	

## §5 安定計算

集計した荷重を用いて、安定の検討を行う。

- ・ 滑動に対する検討
- ・ 転倒に対する検討
- ・ 支持に対する検討

### 5.1 計算方法

#### (1) ブロック各段の検討

##### 1) 滑動に対する検討

滑動に対する安全率は次式により照査を行う。

$$F_s = \frac{\sum V \cdot \mu}{\sum H} \geq F_{sa}$$

ここに、

$F_s$  : 滑動安全率

$F_{sa}$  : 滑動安全率の許容値  $F_{sa} = 1.50$

$\sum V$  : 鉛直荷重 (kN)

$\sum H$  : 水平荷重 (kN)

$\mu$  : 摩擦係数

##### 2) 転倒に対する検討

「基礎の転倒に対する検討」と同様の検討を行う。

#### (2) 基礎の検討

##### 1) 滑動に対する検討

滑動に対する安全率は次式により照査を行う。

$$F_s = \frac{\text{滑動に対する抵抗力}}{\text{滑動力}} = \frac{\sum V \cdot \mu + C \cdot B \cdot L}{\sum H} \geq F_{sa}$$

ここに、

$F_s$  : 滑動安全率

$F_{sa}$  : 滑動安全率の許容値  $F_{sa} = 1.50$

$\sum V$  : 底版下面における全鉛直荷重 (kN)

$\sum H$  : 水平荷重 (kN)

$\mu$  : 擁壁底面と基礎地盤の間の摩擦係数

$\mu = 0.600$

$C$  : 擁壁底面と基礎地盤の間の付着力  $C = 0.0 \text{ (kN/m}^2\text{)}$

$B$  : 擁壁の底版幅  $B = 1.500 \text{ (m)}$

$L$  : 擁壁の奥行き(計算幅)  $L = 1.000 \text{ (m)}$

## 2) 転倒に対する検討

つま先から合力の作用点までの距離および、合力の作用点の底版中央からの偏心距離は次式により求める。

$$d = \frac{\Sigma Mr - \Sigma Mo}{\Sigma V}$$

$$e = \frac{B}{2} - d$$

ここに、

$d$  : つま先から合力の作用点までの距離 (m)

$e$  : 合力の作用点の底版中央からの偏心距離 (m)

$\Sigma V$  : 底版下面における全鉛直荷重 (kN)

$\Sigma Mr$  : つま先まわりの抵抗モーメント (kN・m)

$\Sigma Mo$  : つま先まわりの転倒モーメント (kN・m)

$B$  : 擁壁の底版幅  $B = 1.500$  (m)

転倒に対する安定条件として、合力の作用点までの距離  $d$  は次式を満足するものとする。

$$d > \frac{1}{2} B$$

### 3) 支持に対する検討

地盤反力度は次式により求める。

$B / 6 \geq e \geq 0$  のとき

$$\left. \begin{matrix} q_1 \\ q_2 \end{matrix} \right\} = \frac{\Sigma V}{B \cdot L} \left( 1 \pm \frac{6 \cdot e}{B} \right)$$

$e > B / 6$  のとき

$$q_1 = \frac{2 \cdot \Sigma V}{3 \cdot d \cdot L}$$

ここに、

- $q_1, q_2$  : 地盤反力度 ( $\text{kN/m}^2$ )
- $\Sigma V$  : 鉛直荷重 ( $\text{kN}$ )
- $B$  : 擁壁の底版幅  $B = 1.500$  (m)
- $L$  : 擁壁の奥行き (計算幅)  $L = 1.000$  (m)
- $e$  : 合力の作用点の底版中央からの偏心距離 (m)
- $d$  : つま先から合力の作用点までの距離 (m)

$e < 0$  のとき

擁壁底面の鉛直地盤反力度は、底面地盤と背面地盤に支持された構造体として、擁壁本体を剛体と仮定し、底面の地盤バネと背面の地盤バネを考慮した弾性バネ上のはりモデル「地盤バネモデルによる計算法」に基づく「簡便法」を用いて求める。

$$Q_t = \frac{\Sigma M - \kappa_d \cdot B \cdot \Sigma V}{B \cdot \sin \theta \cdot (1 - \kappa_d) + 1 \cdot \left( 1 - \frac{\kappa_1}{3} \right)}$$

$$Q_v = \Sigma V - Q_t \cdot \sin \theta, \quad Q_H = \Sigma H + Q_t \cdot \cos \theta$$

$$q_1 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (2 - 3 \cdot \kappa_d)}{B \cdot L}, \quad q_2 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (3 \cdot \kappa_d - 1)}{B \cdot L}$$

ここに、

- $l$  : 擁壁壁面長 (m)
- $\theta$  : 擁壁壁面傾斜角  $\theta = 26.57$  (°)
- $\Sigma M$  : 擁壁底面つま先回りのモーメント ( $\text{kN} \cdot \text{m}$ )
- $Q_v$  : 擁壁底面に発生する鉛直地盤反力 ( $\text{kN}$ )
- $Q_H$  : 擁壁底面に発生する水平地盤反力 ( $\text{kN}$ )
- $Q_t$  : 擁壁背面に発生する壁面地盤反力 ( $\text{kN}$ )  $d \leq \kappa_d \cdot B$  の時は  $Q_t = 0$  とする
- $q_1$  : 擁壁底面の前方に発生する鉛直地盤反力度 ( $\text{kN/m}^2$ )
- $q_2$  : 擁壁底面の後方に発生する鉛直地盤反力度 ( $\text{kN/m}^2$ )
- $\kappa_1$  : 壁面地盤反力度が発生する区間長  $l_2$  と擁壁壁面長  $l$  との比 ( $\kappa_1 = l_2 / l$ )
- $\kappa_d$  : つま先からの鉛直地盤反力の作用位置  $d_q$  と擁壁底面幅  $B$  との比 ( $\kappa_d = d_q / B$ )
- $\kappa_1$ 、 $\kappa_d$  は下表による。

荷重状態	自重のみの場合	荷重の組合せに土圧や地震時慣性力などを考慮する場合		
背面勾配	——	1:0.3	1:0.4	1:0.5
$\kappa_1$	1.00	0.50	0.60	0.70
$\kappa_d$	0.58	0.56		

背面勾配 1:0.5 より、荷重の組合せに土圧や地震時慣性力などを考慮する場合は  $\kappa_1 = 0.70$  を用いる。

この  $q_1$  および  $q_2$  は次式を満足しなければならない。

$$\left. \begin{matrix} q_1 \\ q_2 \end{matrix} \right\} \leq q_a$$

ここに、

$$q_a : \text{地盤の許容支持力度} \quad q_a = 300 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

## 5.2 計算結果

### 5.2.1 水位無視〔載荷重あり〕

#### (1) ブロック各段の検討

##### 1) 滑動の検討

$$F_s = \frac{\sum V \cdot \mu}{\sum H} \geq F_{sa}$$

	摩擦係数 $\mu$	鉛直荷重 V (kN)	水平荷重 H (kN)	安全率 Fs 1.50	判定
1段目	0.600	171.07	52.07	1.97	O. K.

##### 2) 転倒の検討

$$d = \frac{\sum Mr - \sum Mo}{\sum V}$$

	モーメント		鉛直荷重 V (kN)	底版幅 B (m)	作用位置(許容値)		判定
	抵抗 Mr (kN・m)	転倒 Mo (kN・m)			d (m)	1/2 B (m)	
1段目	363.85	100.65	171.07	1.300	1.539	0.650	O. K.

#### (2) 基礎部の検討

『設計荷重』荷重の総括より、

$$\sum V = 177.57 \quad (\text{kN})$$

$$\sum H = 55.59 \quad (\text{kN})$$

$$\sum Mr = 394.14 \quad (\text{kN} \cdot \text{m})$$

$$\sum Mo = 111.18 \quad (\text{kN} \cdot \text{m})$$

##### 1) 滑動に対する安定

$$F_s = \frac{\sum V \cdot \mu + c \cdot B \cdot L}{\sum H} = \frac{177.57 \times 0.600 + 0.0 \times 1.500 \times 1.000}{55.59}$$

$$= 1.92 \geq F_{sa} = 1.50$$

よって、滑動安全率は安定条件を満足している。

##### 2) 転倒に対する安定

つま先から合力 R の作用点までの距離

$$d = \frac{\sum Mr - \sum Mo}{\sum V} = \frac{394.14 - 111.18}{177.57} = 1.594 \quad (\text{m})$$

合力 R の作用点の底版中央からの偏心距離

$$e = \frac{B}{2} - d = \frac{1.500}{2} - 1.594 = -0.844 \quad (\text{m})$$

$$d = 1.594 \quad (\text{m}) > 1/2 B = 0.750 \quad (\text{m})$$

よって、合力位置は安定条件を満足している。

### 3) 支持に対する安定

最大地盤反力度

$e = -0.844 < 0.000$  (m) より、「簡便法」にて計算を行った。

$$Q_t = \frac{\Sigma M - \kappa_d \cdot B \cdot \Sigma V}{B \cdot \sin \theta \cdot (1 - \kappa_d) + 1 \cdot \left(1 - \frac{\kappa_1}{3}\right)}$$


$$= \frac{282.96 - 0.56 \times 1.500 \times 177.57}{1.500 \times \sin 26.57 \times (1 - 0.56) + 6.221 \times \left(1 - \frac{0.70}{3}\right)} = 26.42 \text{ (kN)}$$

$$q_t = \frac{2 \cdot Q_t}{\kappa_1 \cdot 1} = \frac{2 \times 26.42}{0.70 \times 6.221} = 12.13 \text{ (kN/m)}$$

$$Q_v = \Sigma V - Q_t \cdot \sin \theta = 177.57 - 26.42 \times \sin 26.57 = 165.75 \text{ (kN)}$$

$$q_1 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (2 - 3 \cdot \kappa_d)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 165.75 \times (2 - 3 \times 0.56)}{1.500 \times 1.000} = 70.72 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

$$q_2 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (3 \cdot \kappa_d - 1)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 165.75 \times (3 \times 0.56 - 1)}{1.500 \times 1.000} = 150.28 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

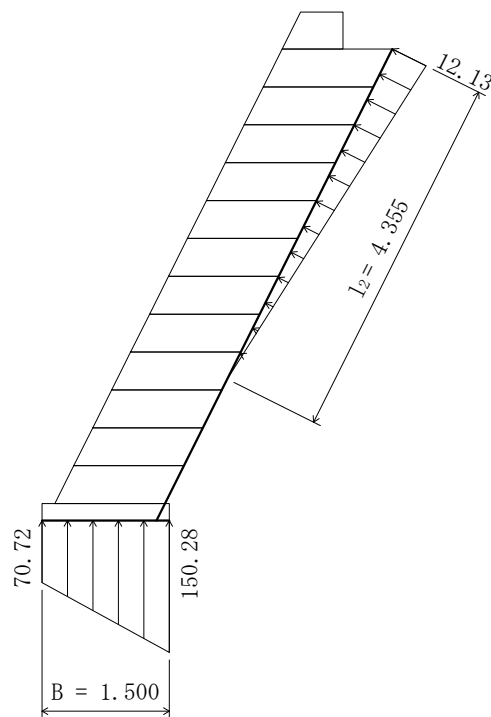

$$q_2 = 150.28 \leq q_a = 300 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

よって、地盤反力度は安定条件を満足している。

4) 主働土圧が作用しない状態の照査

主働土圧が作用しない状態の支持の検討を行う。

『設計荷重』 荷重の総括より、

$$\begin{aligned}\Sigma V &= 183.97 & (\text{kN}) \\ \Sigma H &= 0.00 & (\text{kN}) \\ \Sigma M_r &= 409.18 & (\text{kN} \cdot \text{m}) \\ \Sigma M_o &= 0.00 & (\text{kN} \cdot \text{m})\end{aligned}$$

最大地盤反力度

「簡便法」にて計算を行った。


$$\begin{aligned}Q_t &= \frac{\Sigma M - \kappa_d \cdot B \cdot \Sigma V}{B \cdot \sin \theta \cdot (1 - \kappa_d) + l \cdot \left(1 - \frac{\kappa_1}{3}\right)} \\ &= \frac{409.18 - 0.58 \times 1.500 \times 183.97}{1.500 \times \sin 26.57 \times (1 - 0.58) + 6.221 \times \left(1 - \frac{1.00}{3}\right)} = 56.25 \text{ (kN)}\end{aligned}$$

$$q_t = \frac{2 \cdot Q_t}{\kappa_1 \cdot l} = \frac{2 \times 56.25}{1.00 \times 6.221} = 18.08 \text{ (kN/m)}$$

$$Q_v = \Sigma V - Q_t \cdot \sin \theta = 183.97 - 56.25 \times \sin 26.57 = 158.81 \text{ (kN)}$$

$$q_1 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (2 - 3 \cdot \kappa_d)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 158.81 \times (2 - 3 \times 0.58)}{1.500 \times 1.000} = 55.05 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

$$q_2 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (3 \cdot \kappa_d - 1)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 158.81 \times (3 \times 0.58 - 1)}{1.500 \times 1.000} = 156.69 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

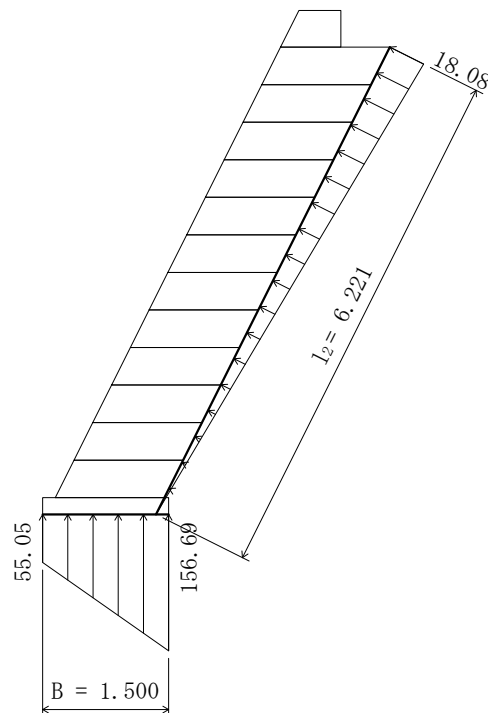

$$q_2 = 156.69 \leq q_a = 300 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

よって、地盤反力度は安定条件を満足している。

### 5.2.2 水位無視〔载荷重なし〕

#### (1) ブロック各段の検討

##### 1) 滑動の検討

$$F_s = \frac{\sum V \cdot \mu}{\sum H} \geq F_{sa}$$

	摩擦係数 $\mu$	鉛直荷重 V (kN)	水平荷重 H (kN)	安全率 Fs 1.50	判定
1段目	0.600	165.25	52.07	1.90	O.K.

##### 2) 転倒の検討

$$d = \frac{\sum M_r - \sum M_o}{\sum V}$$

	モーメント		鉛直荷重 V (kN)	底版幅 B (m)	作用位置(許容値)		判定
	抵抗 Mr (kN・m)	転倒 Mo (kN・m)			d (m)	1/2 B (m)	
1段目	342.37	100.65	165.25	1.300	1.463	0.650	O.K.

#### (2) 基礎部の検討

『設計荷重』荷重の総括より、

$$\sum V = 171.75 \quad (\text{kN})$$

$$\sum H = 55.59 \quad (\text{kN})$$

$$\sum M_r = 371.79 \quad (\text{kN} \cdot \text{m})$$

$$\sum M_o = 111.18 \quad (\text{kN} \cdot \text{m})$$

##### 1) 滑動に対する安定

$$F_s = \frac{\sum V \cdot \mu + c \cdot B \cdot L}{\sum H} = \frac{171.75 \times 0.600 + 0.0 \times 1.500 \times 1.000}{55.59}$$

$$= 1.85 \geq F_{sa} = 1.50$$

よって、滑動安全率は安定条件を満足している。

##### 2) 転倒に対する安定

つま先から合力 R の作用点までの距離

$$d = \frac{\sum M_r - \sum M_o}{\sum V} = \frac{371.79 - 111.18}{171.75} = 1.517 \quad (\text{m})$$

合力 R の作用点の底版中央からの偏心距離

$$e = \frac{B}{2} - d = \frac{1.500}{2} - 1.517 = -0.767 \quad (\text{m})$$

$$d = 1.517 \quad (\text{m}) > 1/2 B = 0.750 \quad (\text{m})$$

よって、合力位置は安定条件を満足している。

### 3) 支持に対する安定

最大地盤反力度

$e = -0.767 < 0.000$  (m) より、「簡便法」にて計算を行った。

$$Q_t = \frac{\Sigma M - \kappa_d \cdot B \cdot \Sigma V}{B \cdot \sin \theta \cdot (1 - \kappa_d) + 1 \cdot \left(1 - \frac{\kappa_1}{3}\right)}$$


$$= \frac{260.61 - 0.56 \times 1.500 \times 171.75}{1.500 \times \sin 26.57 \times (1 - 0.56) + 6.221 \times \left(1 - \frac{0.70}{3}\right)} = 22.97 \text{ (kN)}$$

$$q_t = \frac{2 \cdot Q_t}{\kappa_1 \cdot 1} = \frac{2 \times 22.97}{0.70 \times 6.221} = 10.55 \text{ (kN/m)}$$

$$Q_v = \Sigma V - Q_t \cdot \sin \theta = 171.75 - 22.97 \times \sin 26.57 = 161.48 \text{ (kN)}$$

$$q_1 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (2 - 3 \cdot \kappa_d)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 161.48 \times (2 - 3 \times 0.56)}{1.500 \times 1.000} = 68.90 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

$$q_2 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (3 \cdot \kappa_d - 1)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 161.48 \times (3 \times 0.56 - 1)}{1.500 \times 1.000} = 146.41 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

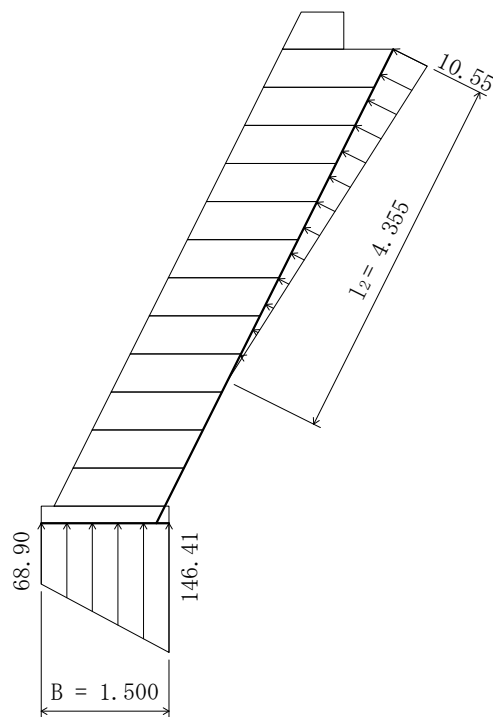

$$q_2 = 146.41 \leq q_a = 300 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

よって、地盤反力度は安定条件を満足している。

4) 主働土圧が作用しない状態の照査

主働土圧が作用しない状態の支持の検討を行う。

『設計荷重』 荷重の総括より、

$$\begin{aligned}\Sigma V &= 178.15 & (\text{kN}) \\ \Sigma H &= 0.00 & (\text{kN}) \\ \Sigma M_r &= 386.83 & (\text{kN} \cdot \text{m}) \\ \Sigma M_o &= 0.00 & (\text{kN} \cdot \text{m})\end{aligned}$$

最大地盤反力度

「簡便法」にて計算を行った。


$$\begin{aligned}Q_t &= \frac{\Sigma M - \kappa_d \cdot B \cdot \Sigma V}{B \cdot \sin \theta \cdot (1 - \kappa_d) + l \cdot \left(1 - \frac{\kappa_1}{3}\right)} \\ &= \frac{386.83 - 0.58 \times 1.500 \times 178.15}{1.500 \times \sin 26.57 \times (1 - 0.58) + 6.221 \times \left(1 - \frac{1.00}{3}\right)} = 52.35 \text{ (kN)}\end{aligned}$$

$$q_t = \frac{2 \cdot Q_t}{\kappa_1 \cdot l} = \frac{2 \times 52.35}{1.00 \times 6.221} = 16.83 \text{ (kN/m)}$$

$$Q_v = \Sigma V - Q_t \cdot \sin \theta = 178.15 - 52.35 \times \sin 26.57 = 154.74 \text{ (kN)}$$

$$q_1 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (2 - 3 \cdot \kappa_d)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 154.74 \times (2 - 3 \times 0.58)}{1.500 \times 1.000} = 53.64 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

$$q_2 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (3 \cdot \kappa_d - 1)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 154.74 \times (3 \times 0.58 - 1)}{1.500 \times 1.000} = 152.68 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

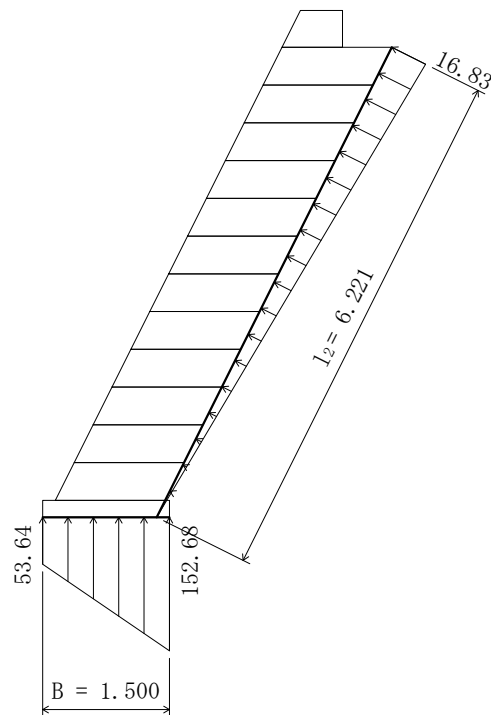

$$q_2 = 152.68 \leq q_a = 300 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

よって、地盤反力度は安定条件を満足している。

### 5.2.3 水位 3.600m [載荷重あり]

#### (1) ブロック各段の検討

##### 1) 滑動の検討

$$F_s = \frac{\sum V \cdot \mu}{\sum H} \geq F_{sa}$$

	摩擦係数 $\mu$	鉛直荷重 V (kN)	水平荷重 H (kN)	安全率 Fs 1.50	判定
1段目	0.600	128.67	44.45	1.74	O.K.

##### 2) 転倒の検討

$$d = \frac{\sum M_r - \sum M_o}{\sum V}$$

	モーメント		鉛直荷重 V (kN)	底版幅 B (m)	作用位置(許容値)		判定
	抵抗 Mr (kN・m)	転倒 Mo (kN・m)			d (m)	1/2 B (m)	
1段目	300.89	85.92	128.67	1.300	1.671	0.650	O.K.

#### (2) 基礎部の検討

『設計荷重』荷重の総括より、

$$\sum V = 132.28 \quad (\text{kN})$$

$$\sum H = 47.53 \quad (\text{kN})$$

$$\sum M_r = 322.69 \quad (\text{kN} \cdot \text{m})$$

$$\sum M_o = 95.06 \quad (\text{kN} \cdot \text{m})$$

##### 1) 滑動に対する安定

$$F_s = \frac{\sum V \cdot \mu + c \cdot B \cdot L}{\sum H} = \frac{132.28 \times 0.600 + 0.0 \times 1.500 \times 1.000}{47.53}$$

$$= 1.67 \geq F_{sa} = 1.50$$

よって、滑動安全率は安定条件を満足している。

##### 2) 転倒に対する安定

つま先から合力 R の作用点までの距離

$$d = \frac{\sum M_r - \sum M_o}{\sum V} = \frac{322.69 - 95.06}{132.28} = 1.721 \quad (\text{m})$$

合力 R の作用点の底版中央からの偏心距離

$$e = \frac{B}{2} - d = \frac{1.500}{2} - 1.721 = -0.971 \quad (\text{m})$$

$$d = 1.721 \quad (\text{m}) > 1/2 B = 0.750 \quad (\text{m})$$

よって、合力位置は安定条件を満足している。

### 3) 支持に対する安定

最大地盤反力度

$e = -0.971 < 0.000$  (m) より、「簡便法」にて計算を行った。

$$Q_t = \frac{\Sigma M - \kappa_d \cdot B \cdot \Sigma V}{B \cdot \sin \theta \cdot (1 - \kappa_d) + 1 \cdot \left(1 - \frac{\kappa_1}{3}\right)}$$


$$= \frac{227.63 - 0.56 \times 1.500 \times 132.28}{1.500 \times \sin 26.57 \times (1 - 0.56) + 6.221 \times \left(1 - \frac{0.70}{3}\right)} = 23.01 \text{ (kN)}$$

$$q_t = \frac{2 \cdot Q_t}{\kappa_1 \cdot 1} = \frac{2 \times 23.01}{0.70 \times 6.221} = 10.57 \text{ (kN/m)}$$

$$Q_v = \Sigma V - Q_t \cdot \sin \theta = 132.28 - 23.01 \times \sin 26.57 = 121.99 \text{ (kN)}$$

$$q_1 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (2 - 3 \cdot \kappa_d)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 121.99 \times (2 - 3 \times 0.56)}{1.500 \times 1.000} = 52.05 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

$$q_2 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (3 \cdot \kappa_d - 1)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 121.99 \times (3 \times 0.56 - 1)}{1.500 \times 1.000} = 110.60 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

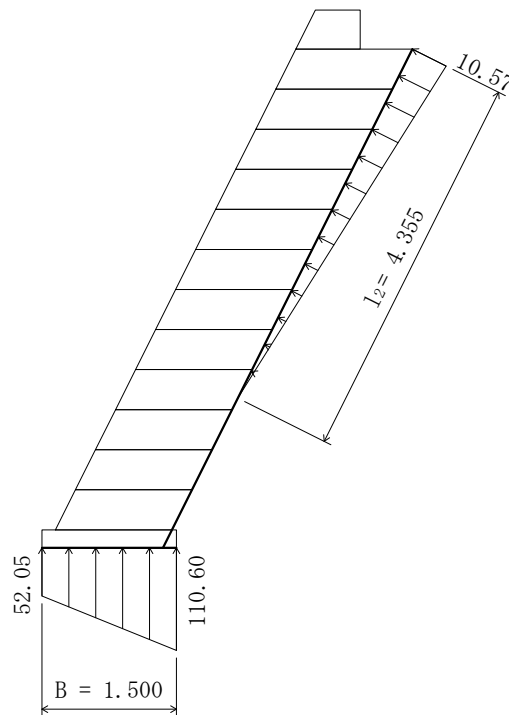

$$q_2 = 110.60 \leq q_a = 300 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

よって、地盤反力度は安定条件を満足している。

4) 主働土圧が作用しない状態の照査

主働土圧が作用しない状態の支持の検討を行う。

『設計荷重』 荷重の総括より、

$$\begin{aligned}\Sigma V &= 137.75 & (\text{kN}) \\ \Sigma H &= 0.00 & (\text{kN}) \\ \Sigma M_r &= 335.54 & (\text{kN} \cdot \text{m}) \\ \Sigma M_o &= 0.00 & (\text{kN} \cdot \text{m})\end{aligned}$$

最大地盤反力度

「簡便法」にて計算を行った。


$$\begin{aligned}Q_t &= \frac{\Sigma M - \kappa_d \cdot B \cdot \Sigma V}{B \cdot \sin \theta \cdot (1 - \kappa_d) + l \cdot \left(1 - \frac{\kappa_1}{3}\right)} \\ &= \frac{335.54 - 0.58 \times 1.500 \times 137.75}{1.500 \times \sin 26.57 \times (1 - 0.58) + 6.221 \times \left(1 - \frac{1.00}{3}\right)} = 48.70 \text{ (kN)}\end{aligned}$$

$$q_t = \frac{2 \cdot Q_t}{\kappa_1 \cdot l} = \frac{2 \times 48.70}{1.00 \times 6.221} = 15.66 \text{ (kN/m)}$$

$$Q_v = \Sigma V - Q_t \cdot \sin \theta = 137.75 - 48.70 \times \sin 26.57 = 115.97 \text{ (kN)}$$

$$q_1 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (2 - 3 \cdot \kappa_d)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 115.97 \times (2 - 3 \times 0.58)}{1.500 \times 1.000} = 40.20 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

$$q_2 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (3 \cdot \kappa_d - 1)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 115.97 \times (3 \times 0.58 - 1)}{1.500 \times 1.000} = 114.42 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

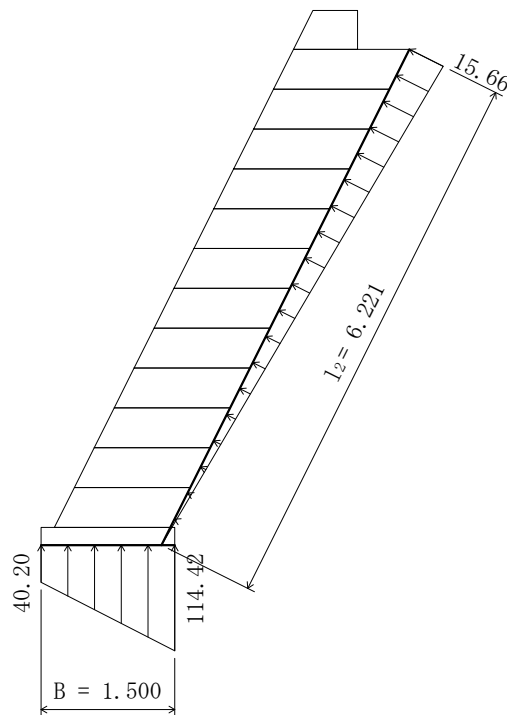

$$q_2 = 114.42 \leq q_a = 300 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

よって、地盤反力度は安定条件を満足している。

#### 5.2.4 水位 3.600m [載荷重なし]

##### (1) ブロック各段の検討

###### 1) 滑動の検討

$$F_s = \frac{\sum V \cdot \mu}{\sum H} \geq F_{sa}$$

	摩擦係数 $\mu$	鉛直荷重 V (kN)	水平荷重 H (kN)	安全率 Fs 1.50	判定
1段目	0.600	122.85	44.45	1.66	O.K.

###### 2) 転倒の検討

$$d = \frac{\sum M_r - \sum M_o}{\sum V}$$

	モーメント		鉛直荷重 V (kN)	底版幅 B (m)	作用位置(許容値)		判定
	抵抗 Mr (kN・m)	転倒 Mo (kN・m)			d (m)	1/2 B (m)	
1段目	279.41	85.92	122.85	1.300	1.575	0.650	O.K.

##### (2) 基礎部の検討

『設計荷重』荷重の総括より、

$$\sum V = 126.46 \quad (\text{kN})$$

$$\sum H = 47.53 \quad (\text{kN})$$

$$\sum M_r = 300.34 \quad (\text{kN} \cdot \text{m})$$

$$\sum M_o = 95.06 \quad (\text{kN} \cdot \text{m})$$

###### 1) 滑動に対する安定

$$F_s = \frac{\sum V \cdot \mu + c \cdot B \cdot L}{\sum H} = \frac{126.46 \times 0.600 + 0.0 \times 1.500 \times 1.000}{47.53}$$

$$= 1.60 \geq F_{sa} = 1.50$$

よって、滑動安全率は安定条件を満足している。

###### 2) 転倒に対する安定

つま先から合力 R の作用点までの距離

$$d = \frac{\sum M_r - \sum M_o}{\sum V} = \frac{300.34 - 95.06}{126.46} = 1.623 \quad (\text{m})$$

合力 R の作用点の底版中央からの偏心距離

$$e = \frac{B}{2} - d = \frac{1.500}{2} - 1.623 = -0.873 \quad (\text{m})$$

$$d = 1.623 \quad (\text{m}) > 1/2 B = 0.750 \quad (\text{m})$$

よって、合力位置は安定条件を満足している。

### 3) 支持に対する安定

最大地盤反力度

$e = -0.873 < 0.000$  (m) より、「簡便法」にて計算を行った。

$$Q_t = \frac{\Sigma M - \kappa_d \cdot B \cdot \Sigma V}{B \cdot \sin \theta \cdot (1 - \kappa_d) + 1 \cdot \left(1 - \frac{\kappa_1}{3}\right)}$$


$$= \frac{205.28 - 0.56 \times 1.500 \times 126.46}{1.500 \times \sin 26.57 \times (1 - 0.56) + 6.221 \times \left(1 - \frac{0.70}{3}\right)} = 19.56 \text{ (kN)}$$

$$q_t = \frac{2 \cdot Q_t}{\kappa_1 \cdot l} = \frac{2 \times 19.56}{0.70 \times 6.221} = 8.98 \text{ (kN/m)}$$

$$Q_v = \Sigma V - Q_t \cdot \sin \theta = 126.46 - 19.56 \times \sin 26.57 = 117.71 \text{ (kN)}$$

$$q_1 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (2 - 3 \cdot \kappa_d)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 117.71 \times (2 - 3 \times 0.56)}{1.500 \times 1.000} = 50.22 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

$$q_2 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (3 \cdot \kappa_d - 1)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 117.71 \times (3 \times 0.56 - 1)}{1.500 \times 1.000} = 106.72 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

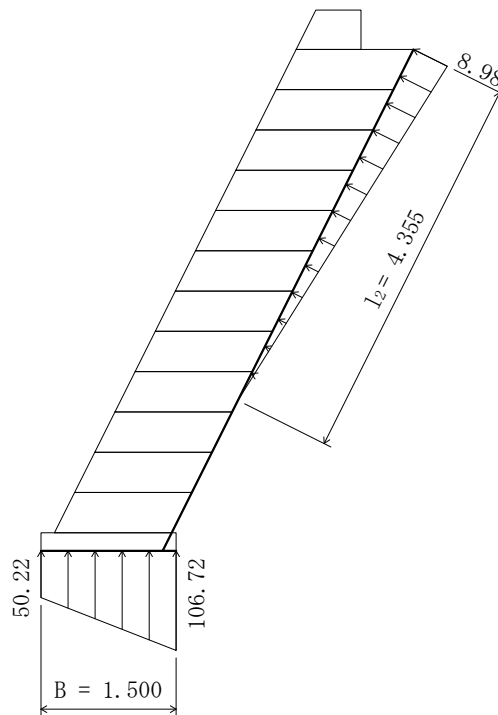

$$q_2 = 106.72 \leq q_a = 300 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

よって、地盤反力度は安定条件を満足している。

4) 主働土圧が作用しない状態の照査

主働土圧が作用しない状態の支持の検討を行う。

『設計荷重』 荷重の総括より、

$$\begin{aligned}\Sigma V &= 131.93 & (\text{kN}) \\ \Sigma H &= 0.00 & (\text{kN}) \\ \Sigma M_r &= 313.19 & (\text{kN} \cdot \text{m}) \\ \Sigma M_o &= 0.00 & (\text{kN} \cdot \text{m})\end{aligned}$$

最大地盤反力度

「簡便法」にて計算を行った。


$$\begin{aligned}Q_t &= \frac{\Sigma M - \kappa_d \cdot B \cdot \Sigma V}{B \cdot \sin \theta \cdot (1 - \kappa_d) + l \cdot \left(1 - \frac{\kappa_1}{3}\right)} \\ &= \frac{313.19 - 0.58 \times 1.500 \times 131.93}{1.500 \times \sin 26.57 \times (1 - 0.58) + 6.221 \times \left(1 - \frac{1.00}{3}\right)} = 44.80 \text{ (kN)}\end{aligned}$$

$$q_t = \frac{2 \cdot Q_t}{\kappa_1 \cdot l} = \frac{2 \times 44.80}{1.00 \times 6.221} = 14.40 \text{ (kN/m)}$$

$$Q_v = \Sigma V - Q_t \cdot \sin \theta = 131.93 - 44.80 \times \sin 26.57 = 111.89 \text{ (kN)}$$

$$q_1 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (2 - 3 \cdot \kappa_d)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 111.89 \times (2 - 3 \times 0.58)}{1.500 \times 1.000} = 38.79 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

$$q_2 = \frac{2 \cdot Q_v \cdot (3 \cdot \kappa_d - 1)}{B \cdot L} = \frac{2 \times 111.89 \times (3 \times 0.58 - 1)}{1.500 \times 1.000} = 110.40 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

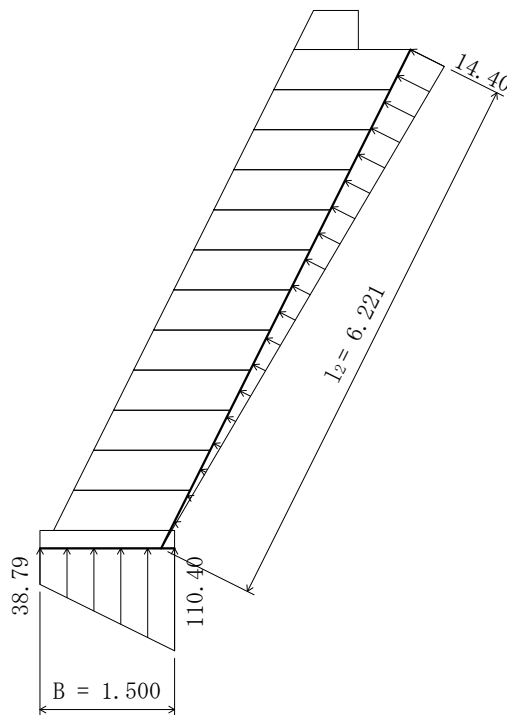

$$q_2 = 110.40 \leq q_a = 300 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

よって、地盤反力度は安定条件を満足している。

## §6 ブロック各段の部材断面設計

### 6.1 荷重の計算


たて壁に作用する荷重は、以下の荷重を考慮する。

#### 6.1.1 載荷重

地表面載荷重のうち擁壁上に載荷するものを鉛直荷重として考慮する。

##### (1) 活荷重(常時)

		荷重 q (kN/m <sup>2</sup> )	作用幅 l (m)	L (m)	鉛直荷重 V (kN)	作用位置	
						X (m)	Y (m)
12段目	自動車荷重	10.0	0.582	1.000	5.82	1.233	0.883
11段目						1.456	1.330
10段目						1.680	1.777
9段目						1.903	2.224
8段目						2.127	2.671
7段目						2.350	3.118
6段目						2.574	3.565
5段目						2.797	4.012
4段目						3.021	4.459
3段目						3.244	4.906
2段目						3.468	5.353



#### 6.1.2 土圧

『設計荷重』の土圧にて算出した土圧係数より土圧力を求める。  
任意位置に作用する土圧強度および土圧合力

$$pa_i = Ka \cdot \gamma_s \cdot h_i$$

$$Pa = \frac{(pa_1 + pa_2) \cdot (h_2 - h_1)}{2}$$

鉛直荷重・水平荷重

$$V = Pa \cdot \sin(\delta + \alpha) \cdot L$$

$$H = Pa \cdot \cos(\delta + \alpha) \cdot L$$

ここに、

- $pa_i$  : 各高さにおける土圧強度 (kN/m<sup>2</sup>)
- $Ka$  : 土圧係数
- $\gamma_s$  : 裏込め土の単位体積重量  $\gamma_s = 19.00$  (kN/m<sup>3</sup>)
- $h_i$  : 土圧強度算出位置からの地表面までの高さ (m)
- $Pa$  : 主働土圧合力 (kN/m)
- $h_1, h_2$  : 上, 下部位置 (m)
- $pa_1, pa_2$  : 上, 下部位置の土圧強度 (kN/m<sup>2</sup>)
- $V, H$  : 鉛直荷重, 水平荷重 (kN)
- $\delta$  : 壁面摩擦角  $\delta = 20.00(^{\circ})$
- $\alpha$  : 土圧作用面と鉛直面のなす角  $\alpha = -26.57(^{\circ})$
- $L$  : 擁壁の奥行き (計算幅)  $L = 1.000$  (m)

(1) 水位無視

1) 各高さにおける土圧強度と土圧合力

	高さ $h_1, h_2$ (m)	土圧係数 $K_a$	土圧強度 $pa_1, pa_2$ (kN/m <sup>2</sup> )	作用高さ $h_2 - h_1$ (m)	土圧合力 $P_a$ (kN/m)
12段目	0.000 0.883	0.164	0.000 2.751	0.883	1.21
11段目	0.000 1.330	0.164	0.000 4.144	1.330	2.76
10段目	0.000 1.777	0.164	0.000 5.537	1.777	4.92
9段目	0.000 2.224	0.164	0.000 6.930	2.224	7.71
8段目	0.000 2.671	0.164	0.000 8.323	2.671	11.12
7段目	0.000 3.118	0.164	0.000 9.716	3.118	15.15
6段目	0.000 3.565	0.164	0.000 11.109	3.565	19.80
5段目	0.000 4.012	0.164	0.000 12.501	4.012	25.08
4段目	0.000 4.459	0.164	0.000 13.894	4.459	30.98
3段目	0.000 4.906	0.164	0.000 15.287	4.906	37.50
2段目	0.000 5.353	0.164	0.000 16.680	5.353	44.64

2) 各ブロックに作用する土圧の鉛直荷重・水平荷重

	土圧合力 $P_a$ (kN/m)	摩擦角 $\delta$ (°)	傾斜角 $\alpha$ (°)	荷 重		作用位置	
				鉛直 $V$ (kN)	水平 $H$ (kN)	$x$ (m)	$y$ (m)
12段目	1.21	20.00	-26.57	-0.14	1.20	1.448	0.294
11段目	2.76	20.00	-26.57	-0.32	2.74	1.522	0.443
10段目	4.92	20.00	-26.57	-0.56	4.89	1.597	0.592
9段目	7.71	20.00	-26.57	-0.88	7.66	1.671	0.741
8段目	11.12	20.00	-26.57	-1.27	11.05	1.746	0.890
7段目	15.15	20.00	-26.57	-1.73	15.05	1.820	1.039
6段目	19.80	20.00	-26.57	-2.27	19.67	1.895	1.188
5段目	25.08	20.00	-26.57	-2.87	24.92	1.969	1.337
4段目	30.98	20.00	-26.57	-3.54	30.78	2.044	1.486
3段目	37.50	20.00	-26.57	-4.29	37.25	2.118	1.635
2段目	44.64	20.00	-26.57	-5.11	44.35	2.193	1.784

(2) 水位 3.600m

1) 各高さにおける土圧強度と土圧合力


	高さ $h_1, h_2$ (m)	土圧係数 $K_a$	土圧強度 $pa_1, pa_2$ (kN/m <sup>2</sup> )	作用高さ $h_2 - h_1$ (m)	土圧合力 $P_a$ (kN/m)
12段目	0.000 0.883	0.140	0.000 2.349	0.883	1.04
11段目	0.000 1.330	0.140	0.000 3.538	1.330	2.35
10段目	0.000 1.777	0.140	0.000 4.727	1.777	4.20
9段目	0.000 2.224	0.140	0.000 5.916	2.224	6.58
8段目	0.000 2.671	0.140	0.000 7.105	2.671	9.49
7段目	0.000 3.118	0.140	0.000 8.294	3.118	12.93
6段目	0.000 3.565	0.140	0.000 9.483	3.565	16.90
5段目	0.000 4.012	0.140	0.000 10.672	4.012	21.41
4段目	0.000 4.459	0.140	0.000 11.861	4.459	26.44
3段目	0.000 4.906	0.140	0.000 13.050	4.906	32.01
2段目	0.000 5.353	0.140	0.000 14.239	5.353	38.11

2) 各ブロックに作用する土圧の鉛直荷重・水平荷重

	土圧合力 $P_a$ (kN/m)	摩擦角 $\delta$ (°)	傾斜角 $\alpha$ (°)	荷 重		作用位置	
				鉛直 $V$ (kN)	水平 $H$ (kN)	$x$ (m)	$y$ (m)
12段目	1.04	20.00	-26.57	-0.12	1.03	1.448	0.294
11段目	2.35	20.00	-26.57	-0.27	2.33	1.522	0.443
10段目	4.20	20.00	-26.57	-0.48	4.17	1.597	0.592
9段目	6.58	20.00	-26.57	-0.75	6.54	1.671	0.741
8段目	9.49	20.00	-26.57	-1.09	9.43	1.746	0.890
7段目	12.93	20.00	-26.57	-1.48	12.85	1.820	1.039
6段目	16.90	20.00	-26.57	-1.93	16.79	1.895	1.188
5段目	21.41	20.00	-26.57	-2.45	21.27	1.969	1.337
4段目	26.44	20.00	-26.57	-3.03	26.27	2.044	1.486
3段目	32.01	20.00	-26.57	-3.66	31.80	2.118	1.635
2段目	38.11	20.00	-26.57	-4.36	37.86	2.193	1.784

6.1.3 浮力

	体積 $S$ (m <sup>3</sup> )	単位重量 $\gamma$ (kN/m <sup>3</sup> )	鉛直荷重 $V$ (kN)	重心位置	
				$x_g$ (m)	$y_g$ (m)
8段目	0.352	× 9.80	-3.45	0.718	0.136
1段目～7段目	0.581	× 9.80	-5.69	0.762	0.224



※ 荷重の作用位置は「設計荷重 - 荷重の計算 - 自重 - 荷重の作用位置」を参照。

#### 6.1.4 壁背面の地盤反力

壁背面に作用する地盤反力を考慮した。「安定計算」より、各段に作用する地盤反力は以下の通りとなる。

壁背面地盤反力は次式より求められる。

$$Q_{tz} = \frac{2 \cdot l_2 - z'}{l_2^2} \cdot Q_t \cdot z'$$

鉛直水平荷重は次式より求められる。

$$H = Q_{tz} \cdot \cos \theta$$

$$V = -Q_{tz} \cdot \sin \theta$$

ここに、

$z$  : 擁壁天端から照査断面位置又は反力分布下端までの長さ (m)

$Q_{tz}$  : 高さ  $z$  の位置における壁面地盤反力 (kN)


$Q_t$  : 擁壁背面に発生する壁面地盤反力 (kN)

$l_2$  : 壁面地盤反力度が発生する区間長  $l_2 = 4.355$  (m)

$z'$  : 高さ  $z$  の位置における壁面長  $z' = z / \cos \theta$  (m)

$V, H$  : 壁面地盤反力の鉛直、水平成分 (kN)

$\theta$  : 壁背面傾斜角  $\theta = 26.57$  (°)



##### (1) 水位無視 [載荷重あり]

$$Q_t = 26.42 \text{ (kN)}$$

	z (m)	z' (m)	Q <sub>tz</sub> (kN)	荷 重		作用位置	
				V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)
12段目	0.447	0.500	5.71	-2.55	5.11	1.415	0.228
11段目	0.894	1.000	10.73	-4.80	9.60	1.533	0.466
10段目	1.341	1.499	15.06	-6.74	13.47	1.659	0.717
9段目	1.788	1.999	18.68	-8.35	16.71	1.791	0.983
8段目	2.235	2.499	21.61	-9.66	19.33	1.934	1.267
7段目	2.682	2.999	23.85	-10.67	21.33	2.088	1.576
6段目	3.129	3.498	25.39	-11.35	22.71	2.258	1.915
5段目	3.576	3.998	26.24	-11.73	23.47	2.447	2.294
4段目	3.895	4.355	26.41	-11.81	23.62	2.663	2.725
3段目	3.895	4.355	26.41	-11.81	23.62	2.886	3.172
2段目	3.895	4.355	26.41	-11.81	23.62	3.110	3.619

##### (2) 水位無視 [載荷重なし]

$$Q_t = 22.97 \text{ (kN)}$$

	z (m)	z' (m)	Q <sub>tz</sub> (kN)	荷 重		作用位置	
				V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)
12段目	0.447	0.500	4.97	-2.22	4.45	1.415	0.228
11段目	0.894	1.000	9.33	-4.17	8.35	1.533	0.466
10段目	1.341	1.499	13.09	-5.85	11.71	1.659	0.717
9段目	1.788	1.999	16.25	-7.27	14.53	1.791	0.983
8段目	2.235	2.499	18.80	-8.41	16.82	1.934	1.267
7段目	2.682	2.999	20.74	-9.28	18.55	2.088	1.576
6段目	3.129	3.498	22.08	-9.87	19.75	2.258	1.915
5段目	3.576	3.998	22.82	-10.21	20.41	2.447	2.294
4段目	3.895	4.355	22.97	-10.27	20.54	2.663	2.725
3段目	3.895	4.355	22.97	-10.27	20.54	2.886	3.172
2段目	3.895	4.355	22.97	-10.27	20.54	3.110	3.619

(3) 水位 3.600m [載荷重あり]

$$Q_t = 23.01 \text{ (kN)}$$

	z (m)	z' (m)	Q <sub>tz</sub> (kN)	荷 重		作用位置	
				V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)
12段目	0.447	0.500	4.98	-2.23	4.45	1.415	0.228
11段目	0.894	1.000	9.35	-4.18	8.36	1.533	0.466
10段目	1.341	1.499	13.12	-5.87	11.73	1.659	0.717
9段目	1.788	1.999	16.28	-7.28	14.56	1.791	0.983
8段目	2.235	2.499	18.83	-8.42	16.84	1.934	1.267
7段目	2.682	2.999	20.78	-9.29	18.59	2.088	1.576
6段目	3.129	3.498	22.13	-9.90	19.79	2.258	1.915
5段目	3.576	3.998	22.86	-10.22	20.45	2.447	2.294
4段目	3.895	4.355	23.02	-10.29	20.59	2.663	2.725
3段目	3.895	4.355	23.02	-10.29	20.59	2.886	3.172
2段目	3.895	4.355	23.02	-10.29	20.59	3.110	3.619

(4) 水位 3.600m [載荷重なし]

$$Q_t = 19.56 \text{ (kN)}$$

	z (m)	z' (m)	Q <sub>tz</sub> (kN)	荷 重		作用位置	
				V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)
12段目	0.447	0.500	4.23	-1.89	3.78	1.415	0.228
11段目	0.894	1.000	7.95	-3.56	7.11	1.533	0.466
10段目	1.341	1.499	11.15	-4.99	9.97	1.659	0.717
9段目	1.788	1.999	13.83	-6.18	12.37	1.791	0.983
8段目	2.235	2.499	16.00	-7.16	14.31	1.934	1.267
7段目	2.682	2.999	17.66	-7.90	15.80	2.088	1.576
6段目	3.129	3.498	18.80	-8.41	16.82	2.258	1.915
5段目	3.576	3.998	19.42	-8.68	17.37	2.447	2.294
4段目	3.895	4.355	19.55	-8.74	17.49	2.663	2.725
3段目	3.895	4.355	19.55	-8.74	17.49	2.886	3.172
2段目	3.895	4.355	19.55	-8.74	17.49	3.110	3.619

## 6.2 設計荷重の集計

原点0における荷重の集計を行う。

### (1) 水位無視〔載荷重あり〕

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V · x (kN · m)	Mo = H · y (kN · m)
12段目	自重	12段目	19.46		0.722	0.358	14.05	
	製品上の土砂		4.83		1.233	0.665	5.96	
	載荷重		5.82		1.233	0.883	7.18	
	土圧		-0.14	1.20	1.448	0.294	-0.20	0.35
	地盤反力		-2.55	5.11	1.415	0.228	-3.61	1.17
合 計 Σ			27.42	6.31			23.38	1.52
11段目	自重	12段目	19.46		0.946	0.805	18.41	
		11段目	13.36		0.762	0.224	10.18	
	製品上の土砂		4.83		1.456	1.112	7.03	
	載荷重		5.82		1.456	1.330	8.47	
	土圧		-0.32	2.74	1.522	0.443	-0.49	1.21
	地盤反力		-4.80	9.60	1.533	0.466	-7.36	4.47
合 計 Σ			38.35	12.34			36.24	5.68
10段目	自重	12段目	19.46		1.169	1.252	22.75	
		11段目	13.36		0.986	0.671	13.17	
		10段目	13.36		0.762	0.224	10.18	
	製品上の土砂		4.83		1.680	1.559	8.11	
	載荷重		5.82		1.680	1.777	9.78	
	土圧		-0.56	4.89	1.597	0.592	-0.89	2.89
	地盤反力		-6.74	13.47	1.659	0.717	-11.18	9.66
合 計 Σ			49.53	18.36			51.92	12.55
9段目	自重	12段目	19.46		1.393	1.699	27.11	
		11段目	13.36		1.209	1.118	16.15	
		10段目	13.36		0.986	0.671	13.17	
		9段目	13.36		0.762	0.224	10.18	
	製品上の土砂		4.83		1.903	2.006	9.19	
	載荷重		5.82		1.903	2.224	11.08	
	土圧		-0.88	7.66	1.671	0.741	-1.47	5.68
	地盤反力		-8.35	16.71	1.791	0.983	-14.95	16.43
合 計 Σ			60.96	24.37			70.46	22.11
8段目	自重	12段目	19.46		1.616	2.146	31.45	
		11段目	13.36		1.433	1.565	19.14	
		10段目	13.36		1.209	1.118	16.15	
		9段目	13.36		0.986	0.671	13.17	
		8段目	13.36		0.762	0.224	10.18	
	製品上の土砂		4.83		2.127	2.453	10.27	
	載荷重		5.82		2.127	2.671	12.38	
	土圧		-1.27	11.05	1.746	0.890	-2.22	9.83
	地盤反力		-9.66	19.33	1.934	1.267	-18.68	24.49
合 計 Σ			72.62	30.38			91.84	34.32

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)
7段目	自重	12段目	19.46		1.840	2.593	35.81	
		11段目	13.36		1.656	2.012	22.12	
		10段目	13.36		1.433	1.565	19.14	
		9段目	13.36		1.209	1.118	16.15	
		8段目	13.36		0.986	0.671	13.17	
		7段目	13.36		0.762	0.224	10.18	
		製品上の土砂	4.83		2.350	2.900	11.35	
	載荷重		5.82		2.350	3.118	13.68	
	土圧		-1.73	15.05	1.820	1.039	-3.15	15.64
	地盤反力		-10.67	21.33	2.088	1.576	-22.28	33.62
合 計 Σ			84.51	36.38			116.17	49.26
6段目	自重	12段目	19.46		2.063	3.040	40.15	
		11段目	13.36		1.880	2.459	25.12	
		10段目	13.36		1.656	2.012	22.12	
		9段目	13.36		1.433	1.565	19.14	
		8段目	13.36		1.209	1.118	16.15	
		7段目	13.36		0.986	0.671	13.17	
		6段目	13.36		0.762	0.224	10.18	
	製品上の土砂		4.83		2.574	3.347	12.43	
	載荷重		5.82		2.574	3.565	14.98	
	土圧		-2.27	19.67	1.895	1.188	-4.30	23.37
	地盤反力		-11.35	22.71	2.258	1.915	-25.63	43.49
合 計 Σ			96.65	42.38			143.51	66.86
5段目	自重	12段目	19.46		2.287	3.487	44.51	
		11段目	13.36		2.103	2.906	28.10	
		10段目	13.36		1.880	2.459	25.12	
		9段目	13.36		1.656	2.012	22.12	
		8段目	13.36		1.433	1.565	19.14	
		7段目	13.36		1.209	1.118	16.15	
		6段目	13.36		0.986	0.671	13.17	
		5段目	13.36		0.762	0.224	10.18	
	製品上の土砂		4.83		2.797	3.794	13.51	
	載荷重		5.82		2.797	4.012	16.28	
	土圧		-2.87	24.92	1.969	1.337	-5.65	33.32
	地盤反力		-11.73	23.47	2.447	2.294	-28.70	53.84
合 計 Σ			109.03	48.39			173.93	87.16

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)
4段目	自重	12段目	19.46		2.510	3.934	48.84	
		11段目	13.36		2.327	3.353	31.09	
		10段目	13.36		2.103	2.906	28.10	
		9段目	13.36		1.880	2.459	25.12	
		8段目	13.36		1.656	2.012	22.12	
		7段目	13.36		1.433	1.565	19.14	
		6段目	13.36		1.209	1.118	16.15	
		5段目	13.36		0.986	0.671	13.17	
		4段目	13.36		0.762	0.224	10.18	
	製品上の土砂		4.83		3.021	4.241	14.59	
	載荷重		5.82		3.021	4.459	17.58	
	土圧		-3.54	30.78	2.044	1.486	-7.24	45.74
	地盤反力		-11.81	23.62	2.663	2.725	-31.45	64.36
合 計 Σ			121.64	54.40			207.39	110.10
3段目	自重	12段目	19.46		2.734	4.381	53.20	
		11段目	13.36		2.550	3.800	34.07	
		10段目	13.36		2.327	3.353	31.09	
		9段目	13.36		2.103	2.906	28.10	
		8段目	13.36		1.880	2.459	25.12	
		7段目	13.36		1.656	2.012	22.12	
		6段目	13.36		1.433	1.565	19.14	
		5段目	13.36		1.209	1.118	16.15	
		4段目	13.36		0.986	0.671	13.17	
		3段目	13.36		0.762	0.224	10.18	
	製品上の土砂		4.83		3.244	4.688	15.67	
	載荷重		5.82		3.244	4.906	18.88	
	土圧		-4.29	37.25	2.118	1.635	-9.09	60.90
	地盤反力		-11.81	23.62	2.886	3.172	-34.08	74.92
合 計 Σ			134.25	60.87			243.72	135.82
2段目	自重	12段目	19.46		2.957	4.828	57.54	
		11段目	13.36		2.774	4.247	37.06	
		10段目	13.36		2.550	3.800	34.07	
		9段目	13.36		2.327	3.353	31.09	
		8段目	13.36		2.103	2.906	28.10	
		7段目	13.36		1.880	2.459	25.12	
		6段目	13.36		1.656	2.012	22.12	
		5段目	13.36		1.433	1.565	19.14	
		4段目	13.36		1.209	1.118	16.15	
		3段目	13.36		0.986	0.671	13.17	
		2段目	13.36		0.762	0.224	10.18	
	製品上の土砂		4.83		3.468	5.135	16.75	
	載荷重		5.82		3.468	5.353	20.18	
	土圧		-5.11	44.35	2.193	1.784	-11.21	79.12
	地盤反力		-11.81	23.62	3.110	3.619	-36.73	85.48
合 計 Σ			146.79	67.97			282.73	164.60

## (2) 水位無視 [載荷重なし]

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)
12段目	自重	12段目	19.46		0.722	0.358	14.05	
	製品上の土砂		4.83		1.233	0.665	5.96	
	土圧		-0.14	1.20	1.448	0.294	-0.20	0.35
	地盤反力		-2.22	4.45	1.415	0.228	-3.14	1.01
合 計 Σ			21.93	5.65			16.67	1.36
11段目	自重	12段目	19.46		0.946	0.805	18.41	
		11段目	13.36		0.762	0.224	10.18	
	製品上の土砂		4.83		1.456	1.112	7.03	
	土圧		-0.32	2.74	1.522	0.443	-0.49	1.21
合 計 Σ			33.16	11.09			28.74	5.10
10段目	自重	12段目	19.46		1.169	1.252	22.75	
		11段目	13.36		0.986	0.671	13.17	
		10段目	13.36		0.762	0.224	10.18	
	製品上の土砂		4.83		1.680	1.559	8.11	
合 計 Σ			44.60	16.60			43.61	11.29
9段目	自重	12段目	19.46		1.393	1.699	27.11	
		11段目	13.36		1.209	1.118	16.15	
		10段目	13.36		0.986	0.671	13.17	
		9段目	13.36		0.762	0.224	10.18	
合 計 Σ			56.22	22.19			61.31	19.96
8段目	自重	12段目	19.46		1.616	2.146	31.45	
		11段目	13.36		1.433	1.565	19.14	
		10段目	13.36		1.209	1.118	16.15	
		9段目	13.36		0.986	0.671	13.17	
合 計 Σ			68.05	27.87			81.88	31.14
7段目	自重	12段目	19.46		1.840	2.593	35.81	
		11段目	13.36		1.656	2.012	22.12	
		10段目	13.36		1.433	1.565	19.14	
		9段目	13.36		1.209	1.118	16.15	
合 計 Σ			80.08	33.60			105.39	44.87

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)
6段目	自重	12段目	19.46		2.063	3.040	40.15	
		11段目	13.36		1.880	2.459	25.12	
		10段目	13.36		1.656	2.012	22.12	
		9段目	13.36		1.433	1.565	19.14	
		8段目	13.36		1.209	1.118	16.15	
		7段目	13.36		0.986	0.671	13.17	
		6段目	13.36		0.762	0.224	10.18	
		製品上の土砂	4.83		2.574	3.347	12.43	
	土圧		-2.27	19.67	1.895	1.188	-4.30	23.37
	地盤反力		-9.87	19.75	2.258	1.915	-22.29	37.82
合 計 Σ			92.31	39.42			131.87	61.19
5段目	自重	12段目	19.46		2.287	3.487	44.51	
		11段目	13.36		2.103	2.906	28.10	
		10段目	13.36		1.880	2.459	25.12	
		9段目	13.36		1.656	2.012	22.12	
		8段目	13.36		1.433	1.565	19.14	
		7段目	13.36		1.209	1.118	16.15	
		6段目	13.36		0.986	0.671	13.17	
		5段目	13.36		0.762	0.224	10.18	
	製品上の土砂		4.83		2.797	3.794	13.51	
	土圧		-2.87	24.92	1.969	1.337	-5.65	33.32
	地盤反力		-10.21	20.41	2.447	2.294	-24.98	46.82
合 計 Σ			104.73	45.33			161.37	80.14
4段目	自重	12段目	19.46		2.510	3.934	48.84	
		11段目	13.36		2.327	3.353	31.09	
		10段目	13.36		2.103	2.906	28.10	
		9段目	13.36		1.880	2.459	25.12	
		8段目	13.36		1.656	2.012	22.12	
		7段目	13.36		1.433	1.565	19.14	
		6段目	13.36		1.209	1.118	16.15	
		5段目	13.36		0.986	0.671	13.17	
		4段目	13.36		0.762	0.224	10.18	
	製品上の土砂		4.83		3.021	4.241	14.59	
	土圧		-3.54	30.78	2.044	1.486	-7.24	45.74
	地盤反力		-10.27	20.54	2.663	2.725	-27.35	55.97
合 計 Σ			117.36	51.32			193.91	101.71

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)
3段目	自重	12段目	19.46		2.734	4.381	53.20	
		11段目	13.36		2.550	3.800	34.07	
		10段目	13.36		2.327	3.353	31.09	
		9段目	13.36		2.103	2.906	28.10	
		8段目	13.36		1.880	2.459	25.12	
		7段目	13.36		1.656	2.012	22.12	
		6段目	13.36		1.433	1.565	19.14	
		5段目	13.36		1.209	1.118	16.15	
		4段目	13.36		0.986	0.671	13.17	
		3段目	13.36		0.762	0.224	10.18	
	製品上の土砂		4.83		3.244	4.688	15.67	
	土圧		-4.29	37.25	2.118	1.635	-9.09	60.90
	地盤反力		-10.27	20.54	2.886	3.172	-29.64	65.15
合 計 Σ			129.97	57.79			229.28	126.05
2段目	自重	12段目	19.46		2.957	4.828	57.54	
		11段目	13.36		2.774	4.247	37.06	
		10段目	13.36		2.550	3.800	34.07	
		9段目	13.36		2.327	3.353	31.09	
		8段目	13.36		2.103	2.906	28.10	
		7段目	13.36		1.880	2.459	25.12	
		6段目	13.36		1.656	2.012	22.12	
		5段目	13.36		1.433	1.565	19.14	
		4段目	13.36		1.209	1.118	16.15	
		3段目	13.36		0.986	0.671	13.17	
		2段目	13.36		0.762	0.224	10.18	
	製品上の土砂		4.83		3.468	5.135	16.75	
	土圧		-5.11	44.35	2.193	1.784	-11.21	79.12
	地盤反力		-10.27	20.54	3.110	3.619	-31.94	74.33
合 計 Σ			142.51	64.89			267.34	153.45

## (3) 水位 3.600m [載荷重あり]

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V · x (kN · m)	Mo = H · y (kN · m)
12段目	自重	12段目	19.46		0.722	0.358	14.05	
	製品上の土砂		4.83		1.233	0.665	5.96	
	載荷重		5.82		1.233	0.883	7.18	
	土圧		-0.12	1.03	1.448	0.294	-0.17	0.30
	地盤反力		-2.23	4.45	1.415	0.228	-3.16	1.01
合 計 Σ			27.76	5.48			23.86	1.31
11段目	自重	12段目 11段目	19.46 13.36		0.946 0.762	0.805 0.224	18.41 10.18	
	製品上の土砂		4.83		1.456	1.112	7.03	
	載荷重		5.82		1.456	1.330	8.47	
	土圧		-0.27	2.33	1.522	0.443	-0.41	1.03
	地盤反力		-4.18	8.36	1.533	0.466	-6.41	3.90
合 計 Σ			39.02	10.69			37.27	4.93
10段目	自重	12段目 11段目 10段目	19.46 13.36 13.36		1.169 0.986 0.762	1.252 0.671 0.224	22.75 13.17 10.18	
	製品上の土砂		4.83		1.680	1.559	8.11	
	載荷重		5.82		1.680	1.777	9.78	
	土圧		-0.48	4.17	1.597	0.592	-0.77	2.47
	地盤反力		-5.87	11.73	1.659	0.717	-9.74	8.41
合 計 Σ			50.48	15.90			53.48	10.88
9段目	自重	12段目 11段目 10段目 9段目	19.46 13.36 13.36 13.36		1.393 1.209 0.986 0.762	1.699 1.118 0.671 0.224	27.11 16.15 13.17 10.18	
	製品上の土砂		4.83		1.903	2.006	9.19	
	載荷重		5.82		1.903	2.224	11.08	
	土圧		-0.75	6.54	1.671	0.741	-1.25	4.85
	地盤反力		-7.28	14.56	1.791	0.983	-13.04	14.31
合 計 Σ			62.16	21.10			72.59	19.16
8段目	自重	12段目 11段目 10段目 9段目 8段目	19.46 13.36 13.36 13.36 13.36		1.616 1.433 1.209 0.986 0.762	2.146 1.565 1.118 0.671 0.224	31.45 19.14 16.15 13.17 10.18	
	製品上の土砂		4.83		2.127	2.453	10.27	
	載荷重		5.82		2.127	2.671	12.38	
	浮力		-3.45		0.718	0.136	-2.48	
	土圧		-1.09	9.43	1.746	0.890	-1.90	8.39
	地盤反力		-8.42	16.84	1.934	1.267	-16.28	21.34
合 計 Σ			70.59	26.27			92.08	29.73

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)
7段目	自重	12段目	19.46		1.840	2.593	35.81	
		11段目	13.36		1.656	2.012	22.12	
		10段目	13.36		1.433	1.565	19.14	
		9段目	13.36		1.209	1.118	16.15	
		8段目	13.36		0.986	0.671	13.17	
		7段目	13.36		0.762	0.224	10.18	
		製品上の土砂	4.83		2.350	2.900	11.35	
	載荷重		5.82		2.350	3.118	13.68	
	浮力	8段目	-3.45		0.942	0.583	-3.25	
		7段目	-5.69		0.762	0.224	-4.34	
	土圧		-1.48	12.85	1.820	1.039	-2.69	13.35
	地盤反力		-9.29	18.59	2.088	1.576	-19.40	29.30
合 計 Σ			77.00	31.44			111.92	42.65
6段目	自重	12段目	19.46		2.063	3.040	40.15	
		11段目	13.36		1.880	2.459	25.12	
		10段目	13.36		1.656	2.012	22.12	
		9段目	13.36		1.433	1.565	19.14	
		8段目	13.36		1.209	1.118	16.15	
		7段目	13.36		0.986	0.671	13.17	
		6段目	13.36		0.762	0.224	10.18	
	製品上の土砂		4.83		2.574	3.347	12.43	
	載荷重		5.82		2.574	3.565	14.98	
	浮力	8段目	-3.45		1.165	1.030	-4.02	
		7段目	-5.69		0.986	0.671	-5.61	
		6段目	-5.69		0.762	0.224	-4.34	
	土圧		-1.93	16.79	1.895	1.188	-3.66	19.95
	地盤反力		-9.90	19.79	2.258	1.915	-22.35	37.90
合 計 Σ			83.61	36.58			133.46	57.85
5段目	自重	12段目	19.46		2.287	3.487	44.51	
		11段目	13.36		2.103	2.906	28.10	
		10段目	13.36		1.880	2.459	25.12	
		9段目	13.36		1.656	2.012	22.12	
		8段目	13.36		1.433	1.565	19.14	
		7段目	13.36		1.209	1.118	16.15	
		6段目	13.36		0.986	0.671	13.17	
		5段目	13.36		0.762	0.224	10.18	
	製品上の土砂		4.83		2.797	3.794	13.51	
	載荷重		5.82		2.797	4.012	16.28	
	浮力	8段目	-3.45		1.389	1.477	-4.79	
		7段目	-5.69		1.209	1.118	-6.88	
		6段目	-5.69		0.986	0.671	-5.61	
		5段目	-5.69		0.762	0.224	-4.34	
	土圧		-2.45	21.27	1.969	1.337	-4.82	28.44
	地盤反力		-10.22	20.45	2.447	2.294	-25.01	46.91
合 計 Σ			90.44	41.72			156.83	75.35

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)
4段目	自重	12段目	19.46		2.510	3.934	48.84	
		11段目	13.36		2.327	3.353	31.09	
		10段目	13.36		2.103	2.906	28.10	
		9段目	13.36		1.880	2.459	25.12	
		8段目	13.36		1.656	2.012	22.12	
		7段目	13.36		1.433	1.565	19.14	
		6段目	13.36		1.209	1.118	16.15	
		5段目	13.36		0.986	0.671	13.17	
		4段目	13.36		0.762	0.224	10.18	
	製品上の土砂		4.83		3.021	4.241	14.59	
	載荷重		5.82		3.021	4.459	17.58	
	浮力	8段目	-3.45		1.612	1.924	-5.56	
		7段目	-5.69		1.433	1.565	-8.15	
		6段目	-5.69		1.209	1.118	-6.88	
		5段目	-5.69		0.986	0.671	-5.61	
		4段目	-5.69		0.762	0.224	-4.34	
	土圧		-3.03	26.27	2.044	1.486	-6.19	39.04
	地盤反力		-10.29	20.59	2.663	2.725	-27.40	56.11
合 計 Σ			97.46	46.86			181.95	95.15
3段目	自重	12段目	19.46		2.734	4.381	53.20	
		11段目	13.36		2.550	3.800	34.07	
		10段目	13.36		2.327	3.353	31.09	
		9段目	13.36		2.103	2.906	28.10	
		8段目	13.36		1.880	2.459	25.12	
		7段目	13.36		1.656	2.012	22.12	
		6段目	13.36		1.433	1.565	19.14	
		5段目	13.36		1.209	1.118	16.15	
		4段目	13.36		0.986	0.671	13.17	
		3段目	13.36		0.762	0.224	10.18	
	製品上の土砂		4.83		3.244	4.688	15.67	
	載荷重		5.82		3.244	4.906	18.88	
	浮力	8段目	-3.45		1.836	2.371	-6.33	
		7段目	-5.69		1.656	2.012	-9.42	
		6段目	-5.69		1.433	1.565	-8.15	
		5段目	-5.69		1.209	1.118	-6.88	
		4段目	-5.69		0.986	0.671	-5.61	
		3段目	-5.69		0.762	0.224	-4.34	
	土圧		-3.66	31.80	2.118	1.635	-7.75	51.99
	地盤反力		-10.29	20.59	2.886	3.172	-29.70	65.31
合 計 Σ			104.50	52.39			208.71	117.30

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)
2段目	自重	12段目	19.46		2.957	4.828	57.54	
		11段目	13.36		2.774	4.247	37.06	
		10段目	13.36		2.550	3.800	34.07	
		9段目	13.36		2.327	3.353	31.09	
		8段目	13.36		2.103	2.906	28.10	
		7段目	13.36		1.880	2.459	25.12	
		6段目	13.36		1.656	2.012	22.12	
		5段目	13.36		1.433	1.565	19.14	
		4段目	13.36		1.209	1.118	16.15	
		3段目	13.36		0.986	0.671	13.17	
		2段目	13.36		0.762	0.224	10.18	
	製品上の土砂		4.83		3.468	5.135	16.75	
	載荷重		5.82		3.468	5.353	20.18	
	浮力	8段目	-3.45		2.059	2.818	-7.10	
		7段目	-5.69		1.880	2.459	-10.70	
		6段目	-5.69		1.656	2.012	-9.42	
		5段目	-5.69		1.433	1.565	-8.15	
		4段目	-5.69		1.209	1.118	-6.88	
		3段目	-5.69		0.986	0.671	-5.61	
		2段目	-5.69		0.762	0.224	-4.34	
	土圧		-4.36	37.86	2.193	1.784	-9.56	67.54
	地盤反力		-10.29	20.59	3.110	3.619	-32.00	74.52
合 計 Σ			111.47	58.45			236.91	142.06

## (4) 水位 3.600m [載荷重なし]

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)
12段目	自重	12段目	19.46		0.722	0.358	14.05	
	製品上の土砂		4.83		1.233	0.665	5.96	
	土圧		-0.12	1.03	1.448	0.294	-0.17	0.30
	地盤反力		-1.89	3.78	1.415	0.228	-2.67	0.86
合 計 Σ			22.28	4.81			17.17	1.16
11段目	自重	12段目	19.46		0.946	0.805	18.41	
		11段目	13.36		0.762	0.224	10.18	
	製品上の土砂		4.83		1.456	1.112	7.03	
	土圧		-0.27	2.33	1.522	0.443	-0.41	1.03
合 計 Σ			33.82	9.44			29.75	4.34
10段目	自重	12段目	19.46		1.169	1.252	22.75	
		11段目	13.36		0.986	0.671	13.17	
		10段目	13.36		0.762	0.224	10.18	
	製品上の土砂		4.83		1.680	1.559	8.11	
合 計 Σ			45.54	14.14			45.16	9.62
9段目	自重	12段目	19.46		1.393	1.699	27.11	
		11段目	13.36		1.209	1.118	16.15	
		10段目	13.36		0.986	0.671	13.17	
		9段目	13.36		0.762	0.224	10.18	
合 計 Σ			57.44	18.91			63.48	17.01
8段目	自重	12段目	19.46		1.616	2.146	31.45	
		11段目	13.36		1.433	1.565	19.14	
		10段目	13.36		1.209	1.118	16.15	
		9段目	13.36		0.986	0.671	13.17	
合 計 Σ			66.03	23.74			82.13	26.52

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)
7段目	自重	12段目	19.46		1.840	2.593	35.81	
		11段目	13.36		1.656	2.012	22.12	
		10段目	13.36		1.433	1.565	19.14	
		9段目	13.36		1.209	1.118	16.15	
		8段目	13.36		0.986	0.671	13.17	
		7段目	13.36		0.762	0.224	10.18	
	製品上の土砂		4.83		2.350	2.900	11.35	
	浮力	8段目	-3.45		0.942	0.583	-3.25	
		7段目	-5.69		0.762	0.224	-4.34	
	土圧		-1.48	12.85	1.820	1.039	-2.69	13.35
	地盤反力		-7.90	15.80	2.088	1.576	-16.50	24.90
	合 計 Σ		72.57	28.65			101.14	38.25
6段目	自重	12段目	19.46		2.063	3.040	40.15	
		11段目	13.36		1.880	2.459	25.12	
		10段目	13.36		1.656	2.012	22.12	
		9段目	13.36		1.433	1.565	19.14	
		8段目	13.36		1.209	1.118	16.15	
		7段目	13.36		0.986	0.671	13.17	
		6段目	13.36		0.762	0.224	10.18	
	製品上の土砂		4.83		2.574	3.347	12.43	
	浮力	8段目	-3.45		1.165	1.030	-4.02	
		7段目	-5.69		0.986	0.671	-5.61	
		6段目	-5.69		0.762	0.224	-4.34	
	土圧		-1.93	16.79	1.895	1.188	-3.66	19.95
	地盤反力		-8.41	16.82	2.258	1.915	-18.99	32.21
	合 計 Σ		79.28	33.61			121.84	52.16
5段目	自重	12段目	19.46		2.287	3.487	44.51	
		11段目	13.36		2.103	2.906	28.10	
		10段目	13.36		1.880	2.459	25.12	
		9段目	13.36		1.656	2.012	22.12	
		8段目	13.36		1.433	1.565	19.14	
		7段目	13.36		1.209	1.118	16.15	
		6段目	13.36		0.986	0.671	13.17	
		5段目	13.36		0.762	0.224	10.18	
	製品上の土砂		4.83		2.797	3.794	13.51	
	浮力	8段目	-3.45		1.389	1.477	-4.79	
		7段目	-5.69		1.209	1.118	-6.88	
		6段目	-5.69		0.986	0.671	-5.61	
		5段目	-5.69		0.762	0.224	-4.34	
	土圧		-2.45	21.27	1.969	1.337	-4.82	28.44
	地盤反力		-8.68	17.37	2.447	2.294	-21.24	39.85
	合 計 Σ		86.16	38.64			144.32	68.29

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)
4段目	自重	12段目	19.46		2.510	3.934	48.84	
		11段目	13.36		2.327	3.353	31.09	
		10段目	13.36		2.103	2.906	28.10	
		9段目	13.36		1.880	2.459	25.12	
		8段目	13.36		1.656	2.012	22.12	
		7段目	13.36		1.433	1.565	19.14	
		6段目	13.36		1.209	1.118	16.15	
		5段目	13.36		0.986	0.671	13.17	
		4段目	13.36		0.762	0.224	10.18	
	製品上の土砂		4.83		3.021	4.241	14.59	
	浮力	8段目	-3.45		1.612	1.924	-5.56	
		7段目	-5.69		1.433	1.565	-8.15	
		6段目	-5.69		1.209	1.118	-6.88	
		5段目	-5.69		0.986	0.671	-5.61	
		4段目	-5.69		0.762	0.224	-4.34	
	土圧		-3.03	26.27	2.044	1.486	-6.19	39.04
	地盤反力		-8.74	17.49	2.663	2.725	-23.27	47.66
合 計 Σ			93.19	43.76			168.50	86.70
3段目	自重	12段目	19.46		2.734	4.381	53.20	
		11段目	13.36		2.550	3.800	34.07	
		10段目	13.36		2.327	3.353	31.09	
		9段目	13.36		2.103	2.906	28.10	
		8段目	13.36		1.880	2.459	25.12	
		7段目	13.36		1.656	2.012	22.12	
		6段目	13.36		1.433	1.565	19.14	
		5段目	13.36		1.209	1.118	16.15	
		4段目	13.36		0.986	0.671	13.17	
		3段目	13.36		0.762	0.224	10.18	
	製品上の土砂		4.83		3.244	4.688	15.67	
	浮力	8段目	-3.45		1.836	2.371	-6.33	
		7段目	-5.69		1.656	2.012	-9.42	
		6段目	-5.69		1.433	1.565	-8.15	
		5段目	-5.69		1.209	1.118	-6.88	
		4段目	-5.69		0.986	0.671	-5.61	
		3段目	-5.69		0.762	0.224	-4.34	
	土圧		-3.66	31.80	2.118	1.635	-7.75	51.99
	地盤反力		-8.74	17.49	2.886	3.172	-25.22	55.48
合 計 Σ			100.23	49.29			194.31	107.47

			荷 重		作用位置		モーメント	
			V (kN)	H (kN)	x (m)	y (m)	Mr = V・x (kN・m)	Mo = H・y (kN・m)
2段目	自重	12段目	19.46		2.957	4.828	57.54	
		11段目	13.36		2.774	4.247	37.06	
		10段目	13.36		2.550	3.800	34.07	
		9段目	13.36		2.327	3.353	31.09	
		8段目	13.36		2.103	2.906	28.10	
		7段目	13.36		1.880	2.459	25.12	
		6段目	13.36		1.656	2.012	22.12	
		5段目	13.36		1.433	1.565	19.14	
		4段目	13.36		1.209	1.118	16.15	
		3段目	13.36		0.986	0.671	13.17	
		2段目	13.36		0.762	0.224	10.18	
	製品上の土砂		4.83		3.468	5.135	16.75	
	浮力	8段目	-3.45		2.059	2.818	-7.10	
		7段目	-5.69		1.880	2.459	-10.70	
		6段目	-5.69		1.656	2.012	-9.42	
		5段目	-5.69		1.433	1.565	-8.15	
		4段目	-5.69		1.209	1.118	-6.88	
		3段目	-5.69		0.986	0.671	-5.61	
		2段目	-5.69		0.762	0.224	-4.34	
	土圧		-4.36	37.86	2.193	1.784	-9.56	67.54
	地盤反力		-8.74	17.49	3.110	3.619	-27.18	63.30
合 計 Σ			107.20	55.35			221.55	130.84

### 6.3 設計断面力一覧

原点0における設計荷重の集計から、設計断面力を求める。

軸 力

$$N = \Sigma V \text{ (kN)}$$

せん断力


$$S = \Sigma H \text{ (kN)}$$

偏心距離

$$e = \frac{B}{2} - \frac{\Sigma Mr - \Sigma Mo}{N} \text{ (m)}$$

曲げモーメント

$$M = N \cdot e \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

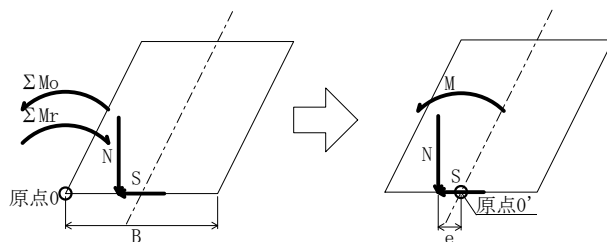

#### (1) 水位無視 [載荷重あり]

	底 面 幅 B (m)	軸 力 N (kN)	せん断力 S (kN)	原点0における モーメント		偏 心 距 離 e (m)	曲 げ モーメント M (kN・m)
				ΣMr (kN・m)	ΣMo (kN・m)		
12段目	1.300	27.42	6.31	23.38	1.52	-0.147	-4.03
11段目	1.300	38.35	12.34	36.24	5.68	-0.147	-5.64
10段目	1.300	49.53	18.36	51.92	12.55	-0.145	-7.18
9段目	1.300	60.96	24.37	70.46	22.11	-0.143	-8.72
8段目	1.300	72.62	30.38	91.84	34.32	-0.142	-10.31
7段目	1.300	84.51	36.38	116.17	49.26	-0.142	-12.00
6段目	1.300	96.65	42.38	143.51	66.86	-0.143	-13.82
5段目	1.300	109.03	48.39	173.93	87.16	-0.146	-15.92
4段目	1.300	121.64	54.40	207.39	110.10	-0.150	-18.25
3段目	1.300	134.25	60.87	243.72	135.82	-0.154	-20.67
2段目	1.300	146.79	67.97	282.73	164.60	-0.155	-22.75

#### (2) 水位無視 [載荷重なし]

	底 面 幅 B (m)	軸 力 N (kN)	せん断力 S (kN)	原点0における モーメント		偏 心 距 離 e (m)	曲 げ モーメント M (kN・m)
				ΣMr (kN・m)	ΣMo (kN・m)		
12段目	1.300	21.93	5.65	16.67	1.36	-0.048	-1.05
11段目	1.300	33.16	11.09	28.74	5.10	-0.063	-2.09
10段目	1.300	44.60	16.60	43.61	11.29	-0.075	-3.35
9段目	1.300	56.22	22.19	61.31	19.96	-0.086	-4.83
8段目	1.300	68.05	27.87	81.88	31.14	-0.096	-6.53
7段目	1.300	80.08	33.60	105.39	44.87	-0.106	-8.49
6段目	1.300	92.31	39.42	131.87	61.19	-0.116	-10.71
5段目	1.300	104.73	45.33	161.37	80.14	-0.126	-13.20
4段目	1.300	117.36	51.32	193.91	101.71	-0.136	-15.96
3段目	1.300	129.97	57.79	229.28	126.05	-0.144	-18.72
2段目	1.300	142.51	64.89	267.34	153.45	-0.149	-21.23

## (3) 水位 3.600m [載荷重あり]

	底面幅 B (m)	軸力 N (kN)	せん断力 S (kN)	原点0における モーメント		偏心 距離 e (m)	曲げ モーメント M (kN・m)
				$\Sigma Mr$ (kN・m)	$\Sigma Mo$ (kN・m)		
12段目	1.300	27.76	5.48	23.86	1.31	-0.162	-4.50
11段目	1.300	39.02	10.69	37.27	4.93	-0.179	-6.98
10段目	1.300	50.48	15.90	53.48	10.88	-0.194	-9.79
9段目	1.300	62.16	21.10	72.59	19.16	-0.210	-13.05
8段目	1.300	70.59	26.27	92.08	29.73	-0.233	-16.45
7段目	1.300	77.00	31.44	111.92	42.65	-0.250	-19.25
6段目	1.300	83.61	36.58	133.46	57.85	-0.254	-21.24
5段目	1.300	90.44	41.72	156.83	75.35	-0.251	-22.70
4段目	1.300	97.46	46.86	181.95	95.15	-0.241	-23.49
3段目	1.300	104.50	52.39	208.71	117.30	-0.225	-23.51
2段目	1.300	111.47	58.45	236.91	142.06	-0.201	-22.41

## (4) 水位 3.600m [載荷重なし]

	底面幅 B (m)	軸力 N (kN)	せん断力 S (kN)	原点0における モーメント		偏心 距離 e (m)	曲げ モーメント M (kN・m)
				$\Sigma Mr$ (kN・m)	$\Sigma Mo$ (kN・m)		
12段目	1.300	22.28	4.81	17.17	1.16	-0.069	-1.54
11段目	1.300	33.82	9.44	29.75	4.34	-0.101	-3.42
10段目	1.300	45.54	14.14	45.16	9.62	-0.130	-5.92
9段目	1.300	57.44	18.91	63.48	17.01	-0.159	-9.13
8段目	1.300	66.03	23.74	82.13	26.52	-0.192	-12.68
7段目	1.300	72.57	28.65	101.14	38.25	-0.217	-15.75
6段目	1.300	79.28	33.61	121.84	52.16	-0.229	-18.16
5段目	1.300	86.16	38.64	144.32	68.29	-0.232	-19.99
4段目	1.300	93.19	43.76	168.50	86.70	-0.228	-21.25
3段目	1.300	100.23	49.29	194.31	107.47	-0.216	-21.65
2段目	1.300	107.20	55.35	221.55	130.84	-0.196	-21.01

## 6.4 実応力度の計算

### 6.4.1 無筋コンクリート長方形断面の応力度

無筋コンクリート長方形断面の応力度は以下の式で算出する。

縁応力度

$$\sigma_1 = \frac{N}{A} \pm \frac{M}{Z}$$

せん断応力度

$$\tau = \frac{S}{b \cdot h}$$

ここに、

- $N$  : 断面に作用する軸力 (N)  $N = \Sigma V$   
 $M$  : 断面に作用する曲げモーメント (N・mm)  $M = \Sigma V \cdot e$   
 $A$  : 断面積 (mm<sup>2</sup>)  $A = b \cdot h$   
 $Z$  : 断面係数 (mm<sup>3</sup>)  $Z = \frac{b \cdot h^2}{6}$   
 $h$  : 部材厚 (mm)  
 $b$  : 有効計算幅 (mm)  
 $\sigma_1$  : 前面側縁応力度 (N/mm<sup>2</sup>)  
 $\sigma_2$  : 背面側縁応力度 (N/mm<sup>2</sup>)  
 $\tau$  : せん断応力度 (N/mm<sup>2</sup>)

### 6.4.2 計算結果

#### (1) 水位無視

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
12段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-4.03 \times 10^6$	$-1.05 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$27.42 \times 10^3$	$21.93 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$6.31 \times 10^3$	$5.65 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.04	0.02
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	—	—
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.00	0.00
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
11段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-5.64 \times 10^6$	$-2.09 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$38.35 \times 10^3$	$33.16 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$12.34 \times 10^3$	$11.09 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.05	0.03
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.01	0.01
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
10段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-7.18 \times 10^6$	$-3.35 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$49.53 \times 10^3$	$44.60 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$18.36 \times 10^3$	$16.60 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.06	0.05
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.01	0.01
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
9段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-8.72 \times 10^6$	$-4.83 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$60.96 \times 10^3$	$56.22 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$24.37 \times 10^3$	$22.19 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.08	0.06
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.02	0.02
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
8段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-10.31 \times 10^6$	$-6.53 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$72.62 \times 10^3$	$68.05 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$30.38 \times 10^3$	$27.87 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.09	0.08
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.02	0.02
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
7段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-12.00 \times 10^6$	$-8.49 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$84.51 \times 10^3$	$80.08 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$36.38 \times 10^3$	$33.60 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.11	0.09
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.03	0.03
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
6段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-13.82 \times 10^6$	$-10.71 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$96.65 \times 10^3$	$92.31 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$42.38 \times 10^3$	$39.42 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.12	0.11
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.03	0.03
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
5段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-15.92 \times 10^6$	$-13.20 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$109.03 \times 10^3$	$104.73 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$48.39 \times 10^3$	$45.33 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.14	0.13
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.04	0.03
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
4段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-18.25 \times 10^6$	$-15.96 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$121.64 \times 10^3$	$117.36 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$54.40 \times 10^3$	$51.32 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.16	0.15
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.04	0.04
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
3段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-20.67 \times 10^6$	$-18.72 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$134.25 \times 10^3$	$129.97 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$60.87 \times 10^3$	$57.79 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.18	0.17
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.05	0.04
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
2段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-22.75 \times 10^6$	$-21.23 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$146.79 \times 10^3$	$142.51 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$67.97 \times 10^3$	$64.89 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.19	0.18
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.05	0.05
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

## (2) 水位 3.600m

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
12段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-4.50 \times 10^6$	$-1.54 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$27.76 \times 10^3$	$22.28 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$5.48 \times 10^3$	$4.81 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.04	0.02
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.00	0.00
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
11段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-6.98 \times 10^6$	$-3.42 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$39.02 \times 10^3$	$33.82 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$10.69 \times 10^3$	$9.44 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.05	0.04
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.01	0.01
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
10段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-9.79 \times 10^6$	$-5.92 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$50.48 \times 10^3$	$45.54 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$15.90 \times 10^3$	$14.14 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.07	0.06
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.01	0.01
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
9段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-13.05 \times 10^6$	$-9.13 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$62.16 \times 10^3$	$57.44 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$21.10 \times 10^3$	$18.91 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.09	0.08
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.02	0.01
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
8段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-16.45 \times 10^6$	$-12.68 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$70.59 \times 10^3$	$66.03 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$26.27 \times 10^3$	$23.74 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.11	0.10
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.02	0.02
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
7段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-19.25 \times 10^6$	$-15.75 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$77.00 \times 10^3$	$72.57 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$31.44 \times 10^3$	$28.65 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.13	0.11
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	0.01	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.02	0.02
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
6段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-21.24 \times 10^6$	$-18.16 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$83.61 \times 10^3$	$79.28 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$36.58 \times 10^3$	$33.61 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.14	0.13
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	0.01	———
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.03	0.03
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
5段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-22.70 \times 10^6$	$-19.99 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$90.44 \times 10^3$	$86.16 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$41.72 \times 10^3$	$38.64 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.15	0.14
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	0.01	———
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.03	0.03
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
4段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-23.49 \times 10^6$	$-21.25 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$97.46 \times 10^3$	$93.19 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$46.86 \times 10^3$	$43.76 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.16	0.15
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	0.01	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.04	0.03
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
3段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-23.51 \times 10^6$	$-21.65 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$104.50 \times 10^3$	$100.23 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$52.39 \times 10^3$	$49.29 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.16	0.15
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.04	0.04
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33

部 材	項 目		載荷重あり	載荷重なし
2段目	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		h (mm)	1300	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	$-22.41 \times 10^6$	$-21.01 \times 10^6$
		軸 力 N (N)	$111.47 \times 10^3$	$107.20 \times 10^3$
		せん断力 S (N)	$58.45 \times 10^3$	$55.35 \times 10^3$
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_c$	0.17	0.16
		$\sigma_{ca}$	4.50	4.50
	コンクリートの 曲げ引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\sigma_t$	————	————
		$\sigma_{ta}$	0.23	0.23
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	$\tau$	0.04	0.04
		$\tau_{ca}$	0.33	0.33